

Magyar Labdarúgó Szövetség



INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK

1. § Az Infrastruktúra Szabályzat célja	3. oldal
Alkalmazási terület	3. oldal
Személyi hatálya	3. oldal
Tárgyi hatálya	3. oldal
I. Fejezet	4. oldal
A játéktér, labdarúgó nagypályák osztályba sorolása	4. oldal
2. § A játéktérre vonatkozó általános előírások	4. oldal
3. § A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása	7. oldal
4. § A létesítményekre vonatkozó általános előírások	8. oldal
5. § A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó általános előírások	15. oldal
6. § Egyéb szolgáltatások	19. oldal
II. Fejezet	23. oldal
Futsal pályák minősítése, osztályba sorolása	23. oldal
7. § Futsal	23. oldal
Játéktérre vonatkozó általános előírások	23. oldal
8. § A csarnokokra, létesítményekre vonatkozó előírások	25. oldal
9. § A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások	28. oldal
10. § Strandlabdarúgás	29. oldal
III. Fejezet	31. oldal
Az MLSZ hitelesítési szabályai	31. oldal
11. § Alkalmazási terület	31. oldal
12. § A nagypályás labdarúgó pályák méretei, a pályák mérésének módszere	33. oldal
13. § A Futsal pályák méretei, a pályák mérésének módszere	37. oldal
14. § A strandlabdarúgó pályák méretei, mérésének módszere	41. oldal
15. § Záró rendelkezések	44. oldal
1. számú melléklet	45. oldal
2. számú melléklet	52. oldal
3. számú melléklet	54. oldal
4. számú melléklet	55. oldal

1. §

Az Infrastruktúra Szabályzat célja:

Az MLSZ és a sportszervezetek által szervezett nemzetközi és hazai nagypályás, futsal és strandlabdarúgó mérkőzések lebonyolítására alkalmas létesítmények sportszakmai előírásainak meghatározása.

Alkalmazási terület

Személyi hatálya:

Minden sportszervezet képviselője egy személyben felel a szabályzatban meghatározott követelmények betartásáért, melyet az adott bajnoki évad nevezési lapján cégszerűen igazol.

Tárgyi hatálya:

Kiterjed az MLSZ és a sportszervezetek versenyrendszereiben résztvevő valamennyi sportlétesítményre.

Felmentés:

A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést csak a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége adhat határozatában.

I. Fejezet

A JÁTÉKTÉR, LABDARÚGÓ NAGYPÁLYÁK OSZTÁLYBA SOROLÁSA

2. §

A játéktérre vonatkozó általános előírások

- (1) **Játéktér felépítése, kialakítása:**
Méretei az osztályba sorolás függvényében változhat, de minden esetben téglalap alakú;
A játéktéren (ideértve a fűbe nyírt, a kapu elemein, a kapuhálón) mindennemű reklám tilos! A sarok- és felezővonal zászlóin, ezek rúdjaian a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.
- (2) **Vonalazások:**
A vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb;
A vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni.
A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak;
Anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok testi épségét;
Színe: üssön el a mindenkori talaj színétől.
- (3) **Határvonalak:**
A játéktérre egyenes határvonalakkal kell jelölni.
- (4) **Kapuk:**
 - a) **Helye:** mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól
 - b) **Mérete:** a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m.
 - c) **Anyaga:**
I - III. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból vagy más hasonló anyagból kell készülnie.
IV - V. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból, fémből vagy fából, vagy más hasonló anyagból kell készülnie.
 - d) **Formája:** Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie.
A kapu elemek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke

12 cm. A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.

- e) **Rögzítése:** a kapuoszlopokat legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.

A kapu elemeit és a háló tartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékekkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a játékosokra.

(5) **Kapuhálók:**

A kapukra hátoldalukon kapuhálókat kell rögzíteni. Ezeket a kapu elemeinek hátulján kialakított kis kampókra kell ráakasztani. Alul a talajhoz hálórögzítő keretre (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig a hálótartó kötélre kell felerősíteni. A hálótartó kötélt a keresztléc magasságában legyen elhelyezve. Legyen azzal párhuzamos, belógás mentes és rugalmasan kerüljön megtartásra.

Anyaga: Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.

A hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló huzattal kell bevonni, amely folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;

A kapu elemeit és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékekkel kell lefesteni.

(6) **Kapuelőtér:**

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük.

(7) **Büntetőterület, büntetőpont:**

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve.

A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek.

A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm.

Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.

(8) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör:**

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre), a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, ún. Kezdőkörrel kell körül venni.

- (9) **Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló:**
- a) Az alapvonal és az oldalvonal találkozását sarokpontnak nevezzük.
 - b) A sarokív sugarának mérete 1 m.
 - c) A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni.
 - d) A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen, a felezővonalaknál is helyezhetők el zászlót tartó rudak, de csak a játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1 m-re.
 - e) A zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie.
 - f) A zászlórúd magassága 1,5 m
- (10) **Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés):**
Szögletűrúgásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.
- (11) **Kispadok (a hazai és vendégcsapat részére):**
Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.
- (12) **Technikai zóna:**
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására. A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.
- (13) **Női szakág:**
A női I. osztályú mérkőzéseket a 2016-2017-es bajnoki évadtól kezdődően legalább III. osztályú, a II. osztályú mérkőzéseket legalább IV. osztályú pályákon kell megrendezni.

3. §

A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása

A hazai labdarúgó nagypályákat öt főkategóriába soroljuk, ezeket a magyar ABC nagy betűivel jelöljük:

- I. Az első osztály pályáit A, B, C betűkkel;
- II. A második osztály pályáit D, E betűkkel;
- III. A harmadik osztály pályáit F betűvel;
- IV. A negyedik osztály pályáit G betűvel;
- V. Az ötödik osztály pályáit H betűvel.

Az első és a második osztályú pályákat csak ülőhelyekkel lehet felszerelni, amely a stadionbiztonsági és üzemeltetési szempontokból szükségesek. Ennek értelmében a labdarúgó pályák osztályok szerint besorolását az alábbiak szerint végezzük:

besorolás	kategóriák betűjele	ülőhelyek száma	állóhely száma
I. osztályú pálya (NB I)	A	8000 felett	nem lehet
	B	4500-8000	nem lehet
	C	2000-4500	nem lehet
II. osztályú pálya (NB II)	D	1000-2000	nem lehet
	E	600-1000	nem lehet
III. osztályú pálya (NB III)	F	200-600	alkalmazható
IV. osztályú pálya (megyei, budapesti I. o)	G	50-500	alkalmazható
V. osztályú pálya (megyei, budapesti II. és alacsonyabb osztály)	H	0-200	alkalmazható

4.§

A létesítményekre vonatkozó kötelező előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra.

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani. (1. számú melléklet)

A – H kategóriákra érvényes

(2) **Külső kerítés:**

A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

A – F kategóriákra érvényes

A létesítményt külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

Ahol külső kerítés nincs, ott a 2015/2016-os versenyév rajtjáig meg kell építeni.

G - H kategóriákra érvényes

(3) **Bejárati kapu:**

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

A bejárati kapuknál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

A – F kategóriákra érvényes

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

G – H kategóriákra érvényes

(4) **Beléptető rendszer:**

a) A szervező a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat.

b) A beléptető rendszer elemei:

- egyéni jegyértékesítési rendszer

- beléptető kapuk
- kamerarendszer
- vezetési pont

(5) **A nézőtér:**

A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel. A nézőtéren mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket meg kell számozni. A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén. A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. A szervezőnek biztosítani kell a mérkőzés napján a létesítmény tisztaságát, kiemelten a nézőtér, a büfék, a WC-k és egészségügyi helyiségek vonatkozásában. A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.

A stadionban legkevesebb 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet biztosítani, ebből 100 fő a vendégcsapatnak kialakítva kell, hogy legyen.

A hazai „B közép” részére legkevesebb 600 db olyan széket kell elhelyezni, amely könnyen kivehető és eredeti helyére visszahelyezhető.

A kategóriára érvényes

A stadionban legkevesebb 250 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet biztosítani, ebből 50 fő a vendégcsapatnak kialakítva kell, hogy legyen.

A hazai „B közép” részére legkevesebb 500 db olyan széket kell elhelyezni, amely könnyen kivehető és eredeti helyére visszahelyezhető.

B kategóriára érvényes

A stadionban legkevesebb 100 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet biztosítani, ebből 20 fő a vendégcsapatnak kialakítva kell, hogy legyen.

A hazai „B közép” részére legkevesebb 400 db olyan széket kell elhelyezni, amely könnyen kivehető és eredeti helyére visszahelyezhető.

A stadion két hosszanti lelátóján egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

C kategóriára érvényes

1000 fő nézőnként férfiaknak 4 angol WC-t és 8 piszoárt, női nézőknek 8 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek.

Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a létesítményt csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni.

Mobil WC a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége után nem használható.

A – F kategóriákra érvényes

A nézőtéren férfiaknak legalább 2 vízöblítéses WC- és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 vízöblítéses WC-t kell biztosítani.

G – H kategóriára érvényes

Fentiekén felül fiúgyermek részére 2 kis méretű és alacsonyan szerelt piszoárt, lányok részére 2 kis méretű, alacsonyra ültetett WC-t kell felszerelni mind a hazai mind a vendégoldalon.

Minden 15 kerekesszékes mozgássérült után részükre egy általuk használható WC-t kell biztosítani.

A – E kategóriákra érvényes

A nézők részére legalább 2 db épített büfét kell biztosítani olyan kapacitással, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidei szünetben. Mobil büfé a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége után nem használható.

A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral. Legalább 2 db épített büfé megnyitása a vendégszektorban kötelező. Ennek végső határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége. Az üzemelő létesítményeknél a Szabályzat hatályba lépésekor meglévő állapot alapján kell hitelesíteni a nézőtéri előírásokat. Új pálya építésekor a Szabályzatban meghatározottak megépítése kötelező.

A – E kategóriákra érvényes

Legalább 1 db. épített büfé megnyitása mind a hazai mind a vendégnézők részére kötelező. Mobil büfé a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége után nem használható.

F kategóriákra érvényes

A stadion két partvonal melletti lelátóját be kell fedni. Ennek határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

A – C kategóriákra érvényes

A stadion egyik partvonal melletti lelátóját be kell fedni. Ennek határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

D – E kategóriákra érvényes

A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 50 %-ban be kell fedni. Ennek határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

F kategóriára érvényes

(6) **Biztonságtechnikai előírások:**

A mérkőzés biztonsági feltételeinek megteremtése érdekében a szervezők biztonsági szolgálatokat alkalmazhatnak.

A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) acélszerkezetű kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását, ahol a beléptető kapuk egymás mellett vannak.

A – F kategóriákra érvényes

A nézőtérén különálló szektorokat kell kialakítani.

Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni.

Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett un. Menekülő kapukon keresztül kell biztosítani.

A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.

A – F kategóriákra érvényes

(7) **Hangosítás:**

A létesítményen belül és kívül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

A – F kategóriákra érvényes.

A létesítmény hangosítási rendszere a biztonsági vezetési pont hangosítására, a vezetési pont személyzete által, bármikor átkapcsolható legyen.

A – E kategóriákra érvényes

(8) **Eredményjelző berendezés:**

Elektromos üzemeltetésűnek kell lenni.

Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását.

Mérete: legalább 8x4 méter

A – C kategóriákra érvényes

Elektromos üzemeltetésűnek kell lenni.

Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását.

Mérete: legalább 5x4 méter

D – E kategóriákra érvényes

Elektromos üzemeltetésűnek kell lenni.

Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.

F kategóriára érvényes

(9) **A játékos öltöző:**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Öltözőnként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);

Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát.

A zuhanyzónak (fürdőnek) a következő felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.

A – E kategóriákra érvényes

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.

F kategóriákra érvényes

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat.

Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.

Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztosítani.

Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni.

Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztosítani.

G kategóriára érvényes

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.

H kategóriára érvényes

(10) **Gyúró szoba:**

Az öltöző és a vizes blokk között kell lennie, felszerelése 1 masszírozó ágy.

A – F kategóriákra érvényes

(11) **Játékvezetői öltöző:**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal,
- c) 1 db hűtőszekrényt;
- d) számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést
- e) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak ahol 2 zuhanyrózsa van és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval.
- f) 1 db elektromos cseretáblát;

A – C kategóriákra érvényes

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) 1 db hűtőszekrény;
- d) Számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést
- e) közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

D – F kategóriákra érvényes

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 3 db széket;
- c) közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

Digitális jegyzőkönyv feltételrendszere

A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia. A megyei/budapesti igazgatóságok saját versenykiírásaikban külön szabályozzák a digitális jegyzőkönyv használatát

G – H kategóriákra érvényes

(12) **Orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szoba:**

Az öltözők mellett (vagy azon a folyosón) kell lenni az orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szobának.

Az orvosi szoba felszereltsége: 1 db vizsgálóágy, 1 db hordágy, 1 db üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomásmérő és 1 db telefonkészülék; 1 db újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény.

Dopping szoba: ennek a helyiségnek az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére.

Legalább 20 m² alapterületűnek kell lennie, tartalmaznia kell egy váró helyiséget, egy helyiséget a tesztek elvégzéséhez, egy WC-t és kézmosót a szomszédos helyen.

A váró résznek 8 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt.

A teszt helyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt, és egy WC-t a szomszédos helyiségben.

A WC-nek közvetlenül a teszt szoba mellett kell lennie, vagy külön helyiségben, de akkor direkt átjárási lehetősége kell, hogy legyen a teszt szobával. A WC-ben egy db angol WC-nek, egy folyóvízes mosdónak és lehetőség szerint egy tusolónak kell lennie.

A WC-ben egy db angol WC-nek, egy folyóvízes mosdónak és lehetőség szerint egy tusolónak kell lennie.

A – F kategóriákra érvényes

(13) **Elsősegély szoba nézők részére:**

A stadion valamennyi szektorában egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

A kategóriára érvényes

A stadion két hosszanti lelátóján egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

B - C kategóriára érvényes

(14) **Ellenőri szoba:**

Közel legyen a csapatok és játékosok öltözőjéhez.

Felszereltsége:

1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhásszekrény vagy fogas, 1 db telefonkészülék, 1 db fénymásoló és 1 db fax gép;

A delegációs szoba mellett egy „krízis szobának” kell lennie, ahol 8 fő részére biztosítva vannak a rendkívüli helyzetek kezeléséhez a feltételek. Tárgyalóasztal, 8 szék, vezetékes telefon, fax, fénymásoló.

A - C kategóriákra érvényes

(15) **Biztonsági irányító csoport helyisége:**

A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér minden egyes pontja jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan működése.

Közvetlen kapcsolatban kell lenni a létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, és biztosítva legyen a hangosítás önálló átvétele.

Felszereltsége: biztonsági pult, videó rendszer, kamerafigyelő rendszer, 4 db íróasztal, 8 db szék, külső-belső vonallal ellátott telefon.

A helyiség a szurkolóktól jól elszeparált helyen legyen.

A - C kategóriákra érvényes

A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér minden egyes pontja jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan működése.

Közvetlen kapcsolatban kell lenni a létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, és biztosítva legyen a hangosítás önálló átvétele.

A –F kategóriákra érvényes

5. §**A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások****(1) Center pálya:**

Természetes füves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága: 105 m

Szélessége: 68 m

A – F kategóriákra érvényes

Hosszúsága: 90 - 120 m

Szélessége: 50 - 75 m

G kategóriákra érvényes

Hosszúsága: 90 - 120 m

Szélessége: 45 - 75 m

H kategóriákra érvényes

A játéktér felületének zöldnek kell lennie, fehér vonalazással.

A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özönvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.

A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az MLSZ által meghatározott egész szezon valamennyi játéknapján.

A vízelvezető rendszer és pályafűtési rendszer kialakításának határideje a 2015-2016-os bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 21 méteres szint alá.

A – C kategóriákra érvényes

(2) Tartalék játékvezető:

Részére külön kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál.

Itt kell elhelyezni: 1db asztalt és 1 db széket, amely be vannak fedve.

A – E kategóriákra érvényes

(3) Kispadok:

Azonos oldalon, az oldalvonalától legalább 2 m-re kell elhelyezni a felezővonal közelében.

Mérete: hossza legkevesebb 14 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.

Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.

A – E kategóriákra érvényes

Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.

D – F kategóriákra érvényes

Az oldalvonalától a kispadok eleje közti távolság legalább 3 m kell, hogy legyen. A kispadoknak a felezővonalától mindkét sarokzászló irányába legalább 5 méterre kell lenniük.

A kispadok mérete:

Hossza: legkevesebb 12 fő részére elegendő ülőhely legyen kialakítva.

Szélessége (lefedettsége): legalább 1,5 m.

Magassága: legalább 2 m.

Kialakítása: fedett, a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, illetve „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.

Ennek határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

G – H kategóriákra érvényes

(4) **Technikai zónán kívül tartózkodó személyek:**

A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani azzal a feltétellel, hogy ezeknek a személyeknek a neve fel kell, hogy tüntetve legyen a mérkőzés jegyzőkönyvében és beazonosíthatóak kell lenniük.

A – C kategóriákra érvényes

(5) **Technikai zóna:**

A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni;

A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re;

A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.

A – H kategóriákra érvényes

(6) **Hordágy:**

A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja;

Lehet: - hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít;

- elektromos meghajtású (önjáró): egy gépkocsivezetővel.

Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.

A – H kategóriákra érvényes

(7) **Készletláti táskák:**

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törölkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnél íróeszköz, zseblámpa.

A – H kategóriákra érvényes

(8) **Belső kerítés:**

Figyelembe véve a létesítmények kialakítását, a belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását.

A - G kategóriákra érvényes

(9) Játékos kijáró:

Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején;

Szélessége legalább 1,5 m, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsőknél ill. a lejtőknél is) érje el 2 métert.

Kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal;

8 m-nél hosszabb távolság valamint belső lépcső ill. lejtő esetén elektromos megvilágítás;

Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható; „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen.

Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.

A – F kategóriára érvényes

Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.

Kiépített, rögzített játékos kijáró esetében a javasolt paraméterek:

Szélessége: legalább 1,5 m.

Magassága: legalább 1,2 m.

A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.

G – H kategóriákra érvényes

(10) Villanyvilágítás:

A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pályán átlagosan 1400 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

A kategóriára érvényes

A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pályán átlagosan 1200 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

A létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell a szünetmentes áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell olyan áramforrással, amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át, amely mellett a mérkőzést be lehet fejezni.

B – C kategóriákra érvényes

A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pályán átlagosan 660 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

D – F kategóriákra érvényes

A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pályán átlagosan 300 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

Nem kötelező. Amennyiben a pálya rendelkezik világítással abban az esetben a fénymérést minden évben el kell végezni és jegyzőkönyvvel kell tanúsítani.

G kategóriára érvényes

(11) **Labdafogó háló (ajánlott):**

Elhelyezése a játéktéren kívül, a kapuvonallal párhuzamosan, a kapuvonaltól legalább 3,5 méter távolságra lehetséges. Ajánlott hosszúsága legalább 16 méter, magassága legalább 4 méter.

G – H kategóriákra érvényes

(12) **A szabványostól eltérő méretű hordozható kapuk megléte**

A területi I. osztályú sportszervezet számára a hatályos versenykiírás értelmében kötelezően előírt U7, U9, U11 és U13 korosztályos versenyek előírásainak megfelelő méretű és kivitelezésű kapuknak a sportlétesítmény területén rendelkezésre kell állnia.

Ezeket a kapukat alkalmazás esetén biztonságosan rögzíteni kell.

G – H kategóriákra érvényes

6. §

Egyéb szolgáltatások

(1) **Zászlók elhelyezése:**

A stadionban legalább 5 db zászlótartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.

A – F kategóriákra érvényes

(2) **Parkoló hely:**

A szervező sportszervezet a vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére köteles fenntartani térítésmentes, őrzött parkolót a vendégszektor közelében.

A – F kategóriákra érvényes

A parkolóhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók mozgása ne korlátozza vagy keresztesse a játékosok, játékvezetők és ellenőrök mozgását.

A 2016-2017-os bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás végéig el kell érni, hogy az öltözőépület előtt legalább 2 autóbusz, és 10 személygépkocsi le tudjon parkolni. Ennek a parkoló területnek zártnak és biztonságosnak kell lennie a csapatok és a játékvezetők épülete előtt.

A létesítmény területén, a külső kerítésen belül a vendégcsapat autóbusza, a játékvezetők (6 fő), ellenőrök (legfeljebb 5 fő), a média képviselői és 150 VIP gépjármű részére elkülönített parkolóhelyet kell kialakítani.

A kategóriára érvényes

A létesítmény területén, a külső kerítésen belül a vendégcsapat autóbusza, a játékvezetők (6 fő), ellenőrök (legfeljebb 5 fő), a média képviselői és 100 VIP gépjármű részére elkülönített parkolóhelyet kell kialakítani.

B kategóriára érvényes

A létesítmény területén, a külső kerítésen belül a vendégcsapat autóbusza, a játékvezetők (6 fő), ellenőrök (legfeljebb 5 fő), a média képviselői és 50 VIP gépjármű részére elkülönített parkolóhelyet kell kialakítani.

C kategóriára érvényes

(3) **VIP terem:**

A VIP vendégek fogadására alkalmas terem kell kialakítani.

Biztosítani kell egy exkluzív vendéglátó helyiséget, melynek minimális alapterülete 400 m², helyileg az ülőhelyekkel összeköttetésben és nyilvánosság elől elzártnak kell lennie.

A kategóriára érvényes

Biztosítani kell egy exkluzív vendéglátó helyiséget, melynek minimális alapterülete 200 m², helyileg az ülőhelyekkel összeköttetésben és nyilvánosság elől elzártnak kell lennie.

B kategóriára érvényes

Biztosítani kell egy exkluzív vendéglátó helyiséget, melynek minimális alapterülete 100 m², helyileg az ülőhelyekkel összeköttetésben és nyilvánosság elől elzártnak kell lennie.
C kategóriára érvényes

(4) **A Tudósítók és a média munkájának biztosítása:**

A média képviselői részére biztosítani kell a parkolóból a munkahelyre jutás biztonságos feltételeit.

A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet minimális sávszélessége el kell, hogy érje az 3 Mbit/sec-t. A munkahelyeknek jól megvilágítottnak kell lennie.

A lelátón a tudósítók részére legkevesebb 100 ülőhelyet kell biztosítani, ebből 50 fő részére asztallal felszerelt széket kell kialakítani olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

A kategóriára érvényes

A lelátón a tudósítók részére legkevesebb 50 ülőhelyet kell biztosítani, ebből 25 fő részére asztallal felszerelt széket kell kialakítani olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

B – C kategóriákra érvényes

A lelátón a tudósítók részére legkevesebb 20 ülőhelyet kell biztosítani, ebből 10 fő részére asztallal felszerelt széket kell kialakítani olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

D – E kategóriákra érvényes

A stadion területén egy legalább 1000 m²-es területet kell biztosítani a közvetítő kocsi részére szabad kilátással a déli horizontra. Optimális esetben a közvetítő kocsi azonos szinten van elhelyezve a főkamerával.

A közvetítéshez szükséges optikai kábel csatlakozási pontjait ki kell építeni.

A kategóriára érvényes

A stadion területén egy legalább 200 m²-es területet kell biztosítani a közvetítő kocsi részére szabad kilátással a déli horizontra.

A közvetítéshez szükséges optikai kábel csatlakozási pontjait ki kell építeni.

B – C kategóriákra érvényes

A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett helyet kell biztosítani, ahonnan megfelelő rálátás nyílik a pályára és a nézőtérre. A fő kameraállás legalább 4 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb mérete 10 m².

A kategóriára érvényes

A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett helyet kell biztosítani, ahonnan megfelelő rálátás nyílik a pályára és a nézőtérre. A fő kameraállás legalább 2 kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb mérete 6 m².

B – C kategóriákra érvényes

A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett helyet kell biztosítani, ahonnan megfelelő rálátás nyílik a pályára és a nézőterre. A fő kameraállás elhelyezésére alkalmas kell, hogy legyen, ennek legkisebb mérete 3 m².

D – E kategóriákra érvényes

A közvetítéshez 25 db kommentátori állást kell kiépíteni, a riporterek részére páholszerűen kialakított közvetítő hellyel, megfelelő megvilágítással, legalább 1 asztallal és 3 székkal valamint internet csatlakozási lehetőséggel olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetőek.

A kategóriára érvényes

A közvetítéshez 5 db kommentátori állást kell kiépíteni, a riporterek részére páholszerűen kialakított közvetítő hellyel, megfelelő megvilágítással, legalább 1 db asztallal és 3 db székkal valamint internet csatlakozási lehetőséggel olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetőek

B – C kategóriákra érvényes

A közvetítéshez 2 db kommentátori állást kell kiépíteni, a riporterek részére páholszerűen kialakított közvetítő hellyel, megfelelő megvilágítással, legalább 1 asztallal és 3 székkal valamint internet csatlakozási lehetőséggel olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetőek

D – E kategóriákra érvényes

Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amely legalább 200 m², itt el kell helyezni egy emelvényen 2 db. olyan asztalt, amely mögé le tud ülni legalább 4 fő, kameraállást kell kialakítani emelvényel, szükséges elosztódoboz, hangosítás, az újságírók részére el kell helyezni legalább 75 széket.

A kategóriára érvényes

Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amely legalább 100 m², itt el kell helyezni egy emelvényen 2 db. olyan asztalt, amely mögé le tud ülni legalább 4 fő, kameraállást kell kialakítani emelvényel, szükséges elosztódoboz, hangosítás, az újságírók részére el kell helyezni legalább 50 db széket.

Ezt a helyiséget lehet használni a média munkahelyeként is, ebben az esetben 50 db munkahelyet kell kialakítani.

B – C kategóriákra érvényes

A fotósok részére biztosítani kell egy zárt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre dolgozni.

A – C kategóriákra érvényes

Legalább 4 db helyet kell kialakítani gyors interjúk készítésének lehetőségére, melynek mérete 2, 5m x 2,5 m.

A kategóriára érvényes

Legalább 2 db helyet kell kialakítani gyors interjúk készítésének lehetőségére, melynek mérete 2, 5m x 2,5 m.

B – C kategóriákra érvényes

Legalább 1 db helyet kell kialakítani gyors interjúk készítésének lehetőségére, melynek mérete 2, 5m x 2,5 m.

D – E kategóriákra érvényes

A stadionban legalább 2 db TV stúdiót kell kialakítani, melynek mérete: 5 x 5 méter alapterületű, 2,3 m magas.

Az egyiknek bemutató stúdiónak kell lennie kilátással a pályára.

A - C kategóriákra érvényes

A mérkőzés utáni riportok készítéséhez ki kell alakítani egy „Mix zónát”, amely terület a játékos öltöző és az épület kijárata között helyezkedik el és elfér ott 50 fő.

A kategóriára érvényes

A mérkőzés utáni riportok készítéséhez ki kell alakítani egy „Mix zónát”, amely terület a játékos öltöző és az épület kijárata között helyezkedik el és elfér ott 30 fő.

B – C kategóriákra érvényes

A mérkőzés utáni riportok készítéséhez ki kell alakítani egy „Mix zónát”, amely terület a játékos öltöző és az épület kijárata között helyezkedik el és elfér ott 15 fő.

D – E kategóriákra érvényes

Az ebben a pontban megfogalmazott követelmények kialakításának határideje a 2016-2017-os bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

(5) **Tartalékpálya:**

A sportszervezetnek rendelkeznie olyan pályával (pályákkal) amely rossz időjárási viszonyok között a center pálya megóvása érdekében illetve használhatatlansága miatt biztosítja a mérkőzés lebonyolítását. Ennek a pályának (pályáknak) is rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok és szervezetek által ellenőrzött biztonságtechnikai bejárást igazoló jegyzőkönyvvel, a mérkőzést az ebben megállapított nézőszám mellett lehet megrendezni.

A – F kategóriákra érvényes

Az ebben a pontban megfogalmazott követelmények kialakításának határideje a 2016-2017-os bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

II. FEJEZET

FUTSAL PÁLYÁK MINŐSÍTÉSE, OSZTÁLYBA SOROLÁSA

7.§ FUTSAL

Játéktérre vonatkozó általános előírások

(1) **Játéktér kialakítása**

A játéktér minden esetben téglalap alakú.

(2) **A játékteret határoló vonalak**

A játékteret jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak, ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbeket alapvonalnak nevezzük.

Minden vonalnak 8 cm szélesnek kell lennie.

A felezővonal két egyenlő részre osztja a játékteret.

Kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 m sugarú körívet kell húzni.

(3) **A büntetőterület**

Mindkét kapuoszlop külső élétől egy-egy 6 méter sugarú negyed körívet kell megjelölni. A körívek kijelölését a kapuoszlopok külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 méter hosszú képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalvonal irányába és egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed körívek felső pontjait egy 3,16 méter hosszúságú, a kapuvonallal párhuzamos egyenessel kell összekötni. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.

(4) **Büntetőpont**

Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.

(5) **A második büntetőpont**

Mindkét térfélen mindkét kapuoszloptól egyenlő távolságra a kapuvonaltól 10 m-re a játéktérre befelé egy jól látható jelet kell megjelölni. Ez a büntetőpont.

(6) **Szöglet negyed körív**

Minden sarokponttól egy 25 cm sugarú negyed körívet kell a játéktérre húzni. A szöglettrúgásokat innen kell elvégezni.

(7) **A cserezóna**

A cserezóna az oldalvonal mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül kell a cserét elvégezni.

A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre is ki azon kívülre.

A cserezónát a felezővonalától 5 m-re kell felfesteni. Az időmérőnek a felezővonalnál szabad kilátást kell biztosítani.

(8) A kapuk

A kapukat a kapuvonal közepére kell felállítani.

A kapuk két kapuoszlopból állnak és felül egy a kapuvonallal párhuzamos felsőléccel van összekötve.

A két kapuoszlop távolsága (belső éltől mérve!) 3 m, a keresztléc távolsága a kapuvonaltól 2 m. A kapukat a balesetek megelőzése érdekében rögzíteni kell, úgy hogy a helyéről ne tudjon elmozdulni.!

A kapuoszlopok és a felsőléc szélessége 8 cm. A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálókát ki kell feszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

(9) A játéktér felülete

A játéktér felületének simának kell lenni. Ajánlott fa, vagy műanyag borítású talaj. Beton vagy aszfalt nem engedélyezett.

(10) Az időmérő

A tiszta játékidővel megrendezett mérkőzésen egy időmérő vesz részt. Tartózkodási helye a két cserezóna közt van a felező vonalnál. A teremben játékidőmérő órát kell elhelyezni úgy, hogy azt valamennyi játékos láthassa, valamint egy olyan táblát is fel kell szerelni, amely mutatja a halmozott szabálytalanságokat és az eredményt.

Az időmérőt megfelelő időmérő és eredményjelző eszközökkel kell a szervező csapatnak ellátni.

(11) Belső kerítés, palánk, oldalfal

A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánk vagy kerítés neheztse meg a játéktérre való bejutást. Amennyiben palánk vagy kerítés nincsen, úgy a szervezők kordonnal és élő erővel kötelesek gondoskodni a nézők játéktérre történő bejutásának megakadályozásáról.

8. §

A csarnokokra, létesítményekre vonatkozó előírások

(1) Tájékoztató táblák :

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra.

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani. (2. számú melléklet)

I - II. osztályú csarnokokra vonatkozik

(2) Bejárati kapu:

a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

b) A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

c) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

I - II. osztályú csarnokokra vonatkozik

(3) A nézőtér:

a) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

b) A létesítménynek legalább 200 ülőhellyel kell rendelkeznie.

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

c) A létesítménynek legalább 50 ülőhellyel kell rendelkeznie.

II. osztályú csarnokokra vonatkozik

d) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

e) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

f) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

g) 200 nézőnként férfiakra 2 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy

kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.

I – II. osztályú csarnokokra érvényes

h) A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

i) 30 főt meghaladó vendégnéző szám esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektorban kötelező.

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

(4) **Biztonságtechnikai előírások:**

a) A mérkőzés biztonsági feltételeinek megteremtése érdekében a szervezők biztonsági szolgáltatásokat alkalmazhatnak.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

b) A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. Azokon a pályákon, ahol kerítés, illetve háló nem áll rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást valamint a rendzavarást megakadályozni.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

(5) **Hangosítás:**

A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

(6) **Időmérő berendezés:**

Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie és úgy kell elhelyezni, hogy azt valamennyi játékos láthassa. Mutassa a mérkőzés időtartamát, eredményét.

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

(7) **Játékos öltöző:**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat);

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílítani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval;

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílítani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval;

II. osztályú csarnokokra vonatkozik

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral

II. osztályú csarnokokra vonatkozik

(8) **Játékvezetői öltöző:**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 2 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 1 székkal;
- c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

II. osztályú csarnokokra vonatkozik

A sportszervezet köteles a játékvezetői öltözőben, vagy annak közelében - a csapatoktól és a nézőktől teljesen elzárt helyen a játékvezetők részére egy számítógépet vagy laptopot működő internet eléréssel (különböző méretű telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel rendelkező eszközök nem használhatóak) biztosítani a mérkőzések kezdete előtt egy órával, a mérkőzések befejezését követő egy óráig. Amennyiben ez a helység olyan helyen található, ahová a nézőtérén keresztül lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezőknek kell biztosítani a játékvezetők fenti helységbe történő be- és visszajutását.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

9.§**A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások****(1) Pálya:**

a) A játéktér minden esetben téglalap alakú kell, hogy legyen. A hosszának meg kell haladnia a szélességét.

Hosszúsága: 40 m.

Szélessége: 20 m.

b) Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága: 38m

legfeljebb 42 m

Szélessége: 18 m

legfeljebb 22 m

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

Egyéb**(2) Tudósítók munkájának biztosítása:**

a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állványt kell biztosítani.

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

b) A sajtó képviselőinek, páholszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

I. osztályú csarnokokra vonatkozik

(3) Kereskedelmi célú hirdetések a játéktér körül:

a) A cserezónában az oldalvonalaktól 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

b) Semmilyen függőleges hirdetés nem lehet sem a kapuhálón, sem a kapuhálók körüli egyméteres területen.

I – II. osztályú csarnokokra vonatkozik

10.§ Strandlabdarúgás

(1) **Játékterület:**

A játékpálya 36 X 27 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 2-3 méteres kifutó vesz körül és a pálya alapvonalai mellett labdafogó háló ajánlott (4-5m magas). Légtére legalább 12,5 méter magasságig minden akadálytól mentes legyen.

(2) **A pálya talaja:**

Legalább 30-40 centiméter mélységű, vízszintes felületű homok, mely olyan sima és egyforma szemcse méretű, amennyire lehetséges, mentes minden szennyeződéstől, kavicsból, kőtől, kagylótól és minden olyan dologtól, ami vágást vagy egyéb sérülést okozhat.

(3) **Vonalak:**

A játékpályát két oldal- és két alapvonal határolja.

A vonalak szélessége: 8-10 centiméter, mely a pálya (36X28 méter) beszámítanak.

A vonalak színe élesen elütő kell legyen a homok színétől. Középvonal nincs.

A pálya vonalai időjárásnak és egyéb behatásoknak ellenálló szalagból készüljenek.

(Ajánlott a sötétkék vagy fekete gumírozott szalag. Így, amennyiben a játékos lába vagy valamely testrésze bele is akad nem jelent balesetveszélyt, mert a gumi megnyúlik, majd az eredeti helyére „visszaugrik”.)

A vonalakat a homok alatt leszúrt rögzítő kampóhoz kell rögzíteni.(Itt is szem előtt kell tartani a balesetveszélyes helyzetek elkerülését.

(4) **A büntetőterület:**

A büntetőterületet jelző képzeletbeli vonal a játéktér végeinél van (9 m), a vonal párhuzamos a kapuvonallal /alapvonallal/, amely összekapcsolja az oldalvonalat a játéktérrel, és ezt két sárga zászlórúd jelzi. A játéktér minden egyes oldalán elhelyezett 2-2 sárga és 2-2 piros zászlórúd jelzi a büntetőterületet.

(5) **Zászlórudak:**

A játéktér körül elhelyezkedő zászlórudak nem lehetnek alacsonyabbak 1,5 m-nél, és a zászlórudak csúcsa nem lehet hegyes. A rúdnak rugalmas műanyagból kell készülnie, a zászlónak pedig időálló elasztikus anyagból.

A piros zászlórudak elhelyezése:

- 2-2-t a játéktér négy sarkába,
- 2-t a képzeletbeli felezővonal két végpontjára.

A sárga zászlórudak elhelyezése:

- 2-2-t a képzeletbeli büntetőterületet határoló vonalak két-két végpontjára.

A sarkpontban elhelyezett zászlórudak kivételével minden zászlórúdnak a játéktéren kívül kell elhelyezkednie, az oldalvonalától 1 m távolságra.

(6) **A büntető jel:**

A képzeletbeli büntető jelnek mindkét kapufától egyenlő távolságra a gólvonaltól 9 m-re, a büntetőterületet határoló képzeletbeli vonalnak a középpontjában kell lennie.

(7) **Csere terület:**

A csapatok kispadjai az oldalvonal mögött helyezkednek el, közvetlenül az időmérő asztal két oldalánál. Az 5 m hosszú csere terület - ahol a játékosok a csere során

belépnek a játéktérre és kilépnek onnan - a csapatok kispadjai és az időmérő asztal között van. Ez az 5 m-es távolság a képzeletbeli felezővonal ill. az oldalvonal metszéspontja és a csapatok kispadjai között van. Azt a területet, amely az időmérő asztal előtt van, szabadon kell hagyni.

(8) **A képzeletbeli saroktér:**

A játéktér négy sarkpontjából lehet sarokrúgást végrehajtani. A játéktér felszíne nem teszi lehetővé a saroktér konkrét megjelölését. Ezért a szabály lehetővé teszi, hogy a sarokponttól egy képzeletbeli távolságig, maximum 1 méterre /körívbe/ a rúgást végző játékos a labdát lehelyezze, a labdának lábával vagy a labdával dombot készítsen.

(9) **Kapuk:**

A kapuknak a kapuvonalak középpontjában kell lenniük. A kapuk kapufából állnak, amelyek egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól, a kapufák tetejét egy vízszintes felsőléc köti össze.

A kapukat fluoreszkáló sárgára kell festeni(Pantone 388).

A két kapufa távolsága /belső éltől mérve/ 5,50 m, a talaj és a keresztléc között pedig 2,20 m. Mindkét kapufának és a keresztlécnek egyenlő szélesnek kell lennie. Ez a szélesség 12 cm.

A kenderből, jutából vagy nylonból készült hálót hátulról a kapufákra és a keresztlécre kell rögzíteni. A kapufák alsó részén rögzítő tányérnak kell lenni, amit biztonsági okokból a homokba kell süllyeszteni.

A két 1,5 m hosszú oldalsó rúdnak /támasztó/, amit egy kapcsokkal vagy zsinórral felszerelt keresztirúd, vagy műanyaggal fedett lánc köt össze mindkét végén. Ezt a kereszt rudat is a homokba kell süllyeszteni.

III. Fejezet

Az MLSZ HITELESÍTÉSI SZABÁLYAI

11. §

Alkalmazási terület

E szabályokat kell alkalmazni:

A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett nagypályás, futsal és strandlabdarúgó bajnokságban szereplő sportszervezetek pályáinak hitelesítési eljárása során.

A hitelesítés általános feltételei és a létesítmények osztályba sorolása

- (1) A labdarúgó pályákat minden bajnoki évben hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Valamennyi pálya kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat, valamint a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte és azt a sportrendezvény megtartására alkalmasnak minősítette. Ezen felül az egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelőnek minősítette, a kiürítési és menekülési tervnek a megléte és az ezeket igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak, rendelkezik a minden évben kötelezően előírt világítási, fénymérési jegyzőkönyvvel valamint a nem épített lelátók statikai vizsgálatának eredményével.

Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg!

A – F kategóriákra érvényes

- (2) Abban az esetben, ha a hitelesített létesítményben a létesítmény tulajdonosa vagy a bérlő, illetve a létesítmény használója a bajnoki év közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel illetve az öltözőkkel, köteles kérni a létesítmény újra hitelesítését.
- (3) Meglévő sportlétesítmények korszerűsítése vagy újak építése akkor engedélyezhető, ha
- a) az építési terv tartalmazza a szabályzatban a megfelelő osztályba soroláshoz szükséges valamennyi feltételt;
 - b) megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek;
 - c) megfelel az építési és egészségügyi előírásoknak;
 - d) figyelembe veszi a biztonságtechnikai előírásokat, különös tekintettel a nézők biztonságos elhelyezésére;
 - e) a fogyatékos nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot.
- (4) A hitelesítést végző szervezeti egységnek a hitelesítés időpontjáról a 3. sz. melléklet szerint értesítést kell küldeni a sportszervezetek részére, melyben fel vannak sorolva a hitelesítés feltételei.

- (5) A hitelesítési díj és az utazási költség a pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik. A hitelesítési díj mindenkor az MLSZ hatályos Díjfizetési rend szerint fizetendő.
- (6) Az év közben végrehajtott hitelesítés költségei is a pályatulajdonost, vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik.
- (7) Valamennyi az NB I.; NB II. és NB III. osztályú bajnokságban szereplő sportszervezetek pályáinak hitelesítését az MLSZ, az alacsonyabb osztályú bajnokságokban szereplőket a megyei szervezetek egysége hitelesítik.
- (8) A fénymérési és a statikai jegyzőkönyveket az MLSZ az általa felkért független szakértőkkel esetenként és szükség szerint ellenőrzi.
- (9) A mérkőzésre kijelölt játékvezető a hitelesítést és az osztályba sorolást nem minősítheti, nem változtathatja meg, észrevételeit a játékvezetői jelentésben kell megtennie. Jogköre csak arra hatalmazza fel, hogy a játéktér és felszerelése a mérkőzés időpontjában játékra alkalmas-e vagy sem.
- (10) Amennyiben a hitelesítés nem jár eredménnyel, hiánypótlásra van lehetőség, melynek legkésőbbi időpontját írásban is megküldi az MLSZ a sportszervezet részére. Amennyiben erre a határidőre sem tesz eleget adott sportszervezet a hiányosság megszüntetésére és ez olyan mérvű hogy akadályozza a labdarúgó mérkőzés megrendezését, abban az esetben a hitelesítést vissza lehet vonni és a Fegyelmi Bizottság részére kell továbbítani az esetet.

12. §

A nagypályás labdarúgó pályák méretei, a pályák mérésének módszere

(1) **Méret**

Valamennyi mért értéket a „Futballpálya” elnevezésű „Kisegítő Lapon” kell rögzíteni.

A nemzetközi szintű és az A – C kategóriájú pálya méret: 105 x 68 m.

A D - E kategóriájú pályák mérete:

105 m hosszú

68 m széles

Az F kategóriájú pályák mérete:

Hossza: 95 m - 110 m-ig

Szélessége: 55 m - 75 m-ig

Hosszúsága: 90 - 120 m

Szélessége: 50 - 75 m

G kategóriákra érvényes

Hosszúsága: 90 - 120 m

Szélessége: 45 - 75 m

H kategóriákra érvényes

A pálya hosszát mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az alapvonal külső széléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét.

Az oldalvonal mentén haladva a felező vonal közepéig mérünk, itt leolvassuk a mért értéket, majd a másik térfél hosszát úgy mérjük, hogy a felező vonal közepére illesztjük a mérőszalag „0” értékét és az oldalvonalon tovább haladva a másik alapvonal külső szélénél mért értéket leolvassuk. A két mért érték között eltérés nem lehet.

Az így összeadott értékek adják a pálya hosszát.

Ezt a mérést a másik oldalvonal mentén is el kell végezni.

A pálya szélességét mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál a mérőszalag „0” értékét az oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd az alapvonal mentén haladva a kapu hozzánk közelebbi kapuoszlopának belső érintőjéig mért értéket leolvassuk.

A másik (eddig távolabbi) kapuoszlop belső érintőjéhez illesztjük a mérőszalag „0” értékét, majd innen az alapvonalon tovább haladva az oldalvonal külső szélénél leolvassuk a mért értéket. A két mért érték között eltérés nem lehet.

A kapu szélességének méretét (7,32 m) hozzáadjuk a két mért értékhez, ez adja meg a pálya szélességének méretét.

Ezt a mérést a másik alapvonal mentén is el kell végezni.

(2) **Kapuk:**

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan).

Mérete: a kapuoszlopok belső érintője közti vízszintes távolság 7,32 m, a keresztlécek alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m;

Anyaga: I - III. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból vagy más hasonló anyagból kell készülnie.

IV - VI. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból, fémből vagy fából, vagy más hasonló anyagból kell készülnie.

Színe: fehér

Formája: kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 12 cm.

Rögzítése: a legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazva, vagy betonba ágyazott védőcsőbe (első és második osztályba sorolt pályáknál csak így lehet) kell elhelyezni, utóbbi esetben a függőleges irányú rögzítést kiékeléssel kell biztosítani;

Szélességüket a két kapuoszlop belső érintője közötti kell megmérni oly módon, hogy a mérőszalag „0” értékét az egyik kapuoszlop tövénél a földre helyezve a belső érintőhöz illesztjük, majd a kapuvonalon haladva a másik kapuoszlop belső érintőjénél leolvassuk a mért értéket.

A magasság méréséhez egy 2,44 m magas rúddal kell a csapatoknak rendelkeznie. Ezzel kell a magasságot a két kapuoszlop mellett, illetve a kapu közepén megmérni.

A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálókát ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

(3) **A kapuelőtér**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 5,5 m-es távolság, az innen a játéktér irányába húzott 5,5 m-es vonalak és az ezeket összekötő, az alapvonallal párhuzamos vonal által határolt terület a kapuelőtér.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon (a kapuk közötti rész neve kapuvonal) először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell mérni. Ettől a ponttól az alapvonal külső szélétől a játéktér irányába 5,5 m-t kell mérni. A másik kapuoszloptól ugyanilyen méréssel kell a kapuelőtér méretét ellenőrizni.

(4) **Büntető terület, büntetőpont**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 16,5 m-es távolság, az innen a játéktér irányába húzott 16,5 m-es vonalak és az ezeket összekötő, az alapvonallal párhuzamos vonal által határolt terület a büntetőterület.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell mérni. Ettől a ponttól az alapvonal külső szélétől a játéktér irányába 16,5 m-t kell mérni. A másik kapuoszloptól ugyanilyen méréssel kell a büntetőterület méretét ellenőrizni.

Mindkét büntetőterületen belül a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesen a kapuvonal belső szélétől 11 m-re levő pont a büntetőpont.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy a kapuvonal középpontjának és a kapuvonal belső szélének találkozási pontjához illesztjük a mérőszalag „0” értékét és innen 11 m-t

mérünk mindkét büntetőterületen belül a játéktér irányába és ezeknél a végpontoknál levő pontok a büntetőpontok.

Itt egy - egy 22 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet kell húzni a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.

Ezt az ívet úgy kell mérni, hogy a mérőszalag „0” értékét a büntetőpont közepére illesztjük, majd a 9,15 m jelzésnél a jel és az alapvonallal párhuzamos, onnan 16,5 m távolságra levő vonal találkozásától a vonal büntetőterületen kívül levő oldalán kell követni a felfestett körívet.

(5) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör**

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre);

A játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22 cm átmérőjű kezdőponttal;

ezt 9,15 m sugarú, un. kezdőkörrel kell körül venni;

A felezővonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy mindkét oldalvonal hosszát meg kell felezni, majd ezeket a pontokat össze kell kötni. Amennyiben a felfestett felezővonal ezt a vonalat fedi, akkor megfelelő helyen van.

A kezdőpont helyének mérését és kijelölését a felezővonal oldalvonalak közötti távolságának megfelezésével ellenőrizhetjük. E szerint a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonalak külső szélénél mért távolság megfelezésével jelölhető ki. Itt egy 22 cm átmérőjű körnek kell lennie.

A kezdőkör mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kezdőkör közepére illesztjük. A 9,15 méteres jelnél ellenőrizzük, hogy a jel alatt fut - e körbe a kezdőkör vonalának külső széle. Amennyiben fedés tapasztalható, akkor a kezdőkör jól van felfestve.

(6) **Sarokpont, saroktér(negyed körív), sarokrúd, sarokzászló**

A sarokív sugarának mérete 1 m.

A zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie.

A rúd (fa vagy műanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes.

A felezővonalaknál is helyezhetnek el zászlót tartó rudakat, de csak a játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1 m-re.

A négy sarokpont az oldal és alapvonalak találkozásánál helyezkedik el.

A sarokív mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal és az alapvonal találkozásának külső széléhez illesztjük, és innen a mérőszalag 1 m - es jelzésénél kezdünk el ívet rajzolni a játéktér belsején belül. Amennyiben a körív fedi a felfestett ívet, akkor van jó helyen a sarokív felfestése.

A sarokzászlók mérete a mérőszalaggal ellenőrizhető.

(7) **Segédvonal (Nem kötelezően előírt jelzés)**

Szögletűgáznál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől a kapuvonallal párhuzamosan, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük;

A segédvonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy a negyed körív alapvonallal való találkozásának külső széléhez illesztjük a mérőszalag „0” értékét, majd az alapvonal mentén mérünk 9,15 m-t a kapu irányába. Innen a játéktéren kívül lehet

felfesteni a 0,4 m-es jelet úgy hogy az ne érintkezzen se az alapvonallal se az oldalvonallal.

(8) **Kispadok**

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m kell, hogy legyen;

(9) **Technikai zóna**

A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására;

A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;

A technikai zóna mérését úgy kell végezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad külső oldallapjához illesztjük, onnan az 1 m jelnél kell lennie a zónát jelző vonalnak.

Az 1, 4 m-es szaggatott vonalak esetében a mérőszalag „0” értékét a vonalak egyik végéhez illesztjük, majd a másik végénél leolvassuk a mutatott értéket. Ennek körülbelül kell megfelelnie az 1,4 m értéknek.

(10) **A belső kerítés és az alap, - illetve oldalvonal közötti távolság**

A belső kerítés és az alapvonal közötti távolságnak legalább 5 m-nek kell lennie.

A belső kerítés és az oldalvonal közötti távolságnak legalább 3 m-nek kell lennie.

Ott, ahol nincs belső kerítés, ott a legközelebbi építmény (lelátó) távolságának el kell érnie a 3 m távolságot.

Az ehhez szükséges mérést úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az alap, - illetve oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd 3, illetve 5 m értéknél megjelöljük. Amennyiben az így lemért terület üres, akkor a pálya ennek a követelménynek megfelel (kivétel az MLSZ marketing kézikönyvében szereplő hirdetések).

(11) **Műfüves pályák:**

A műfüves pályákat be kell sorolni abba az osztályba, amelynek előírásaira a feltételekkel rendelkezik.

13. §

A Futsal pályák méretei, a pályák mérésének módszere

(1) Méret

Valamennyi mért értéket a „Futsal pálya” elnevezésű „Kisegítő Lapon” kell rögzíteni.

Az I. és II. osztályú pályák mérete:

40 m hosszú (eltérés lehet +/- 2m)

20 m széles (eltérés lehet +/- 5 m)

A játéktér hosszát mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az alapvonal külső széléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét. Az oldalvonal mentén haladva a felező vonal közepéig mérünk, itt leolvassuk a mért értéket, majd a másik térfél hosszát úgy mérjük, hogy a felező vonal közepére illesztjük a mérőszalag „0” értékét és az oldalvonalon tovább haladva a másik alapvonal külső szélénél mért értéket leolvassuk. A két mért érték között eltérés nem lehet.

Az így összeadott értékek adják a pálya hosszát.

Ezt a mérést a másik oldalvonal mentén is el kell végezni.

A játéktér szélességét mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál a mérőszalag „0” értékét az oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd az alapvonal mentén haladva a túloldali oldalvonal külső szélénél a mért értéket leolvassuk.

Ezt a mérést a másik alapvonal mentén is el kell végezni.

(2) Futsal kapuk

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőlegesen beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a pálya sarkaitól;

Mérete: a kapuoszlopok belső érintője közti vízszintes távolság 3 m, a keresztlécek alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2 m;

Anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső lehet

Színe: fehér, fekete-fehér lehet

Formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális;

a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 8 cm.

Rögzítése: a kapukat úgy kell rögzíteni, hogy azok biztonságosan álljanak még akkor is, ha játék közben, vagy egyéb körülmények miatt olyan erőhatás éri, amely során baleset következhetne be.

A kapuoszlopokat (kapufákat) a keresztléceket fehér, fekete-fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon;

A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálókát ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

Szélességüket a két kapuoszlop belső érintője közötti kell megmérni oly módon, hogy a mérőszalag „0” értékét az egyik kapuoszlop tövébenél a földre helyezve a belső

érintőhöz illesztjük, majd a kapuvonalon haladva a másik kapuoszlop belső érintőjénél leolvassuk a mért értéket.

A magasság méréséhez egy 2 m magas rúddal kell a csapatoknak rendelkeznie. Ezzel kell a magasságot a két kapuoszlop és a keresztléc (felső kapufa) találkozásánál, illetve a kapu közepén megmérni.

(3) **Büntető terület, büntetőpont**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 6 m-es távolság, a kapuoszlopok külső élétől merőlegesen a játéktér irányába mért 6 m-es távolság, ezt a két pontot összekötő az alapvonallal párhuzamosan futó egyenes vonal, és ennek a vonalnak a két végződését az alapvonalon megjelölt 6-6 m-es távolságot összekötő szabályos körívek által határolt terület a büntetőterület.

Az ellenőrzéshez a mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 6 m-es távolságot kell mérni. Ennek a kapuoszlopnak a külső élétől az alapvonalra merő legesen ki kell mérni a 6 m-es távolságot. A két pontot szabályos körívnek kell összekötnie. Ezt úgy mérjük, hogy a kapuoszlop tövéhez illesztjük és itt rögzítjük a mérőszalag „0” értékét és a 6 m-es jelet a köríven végigvezetjük. Amennyiben a 6 m-es jel végig lefedi a körívet, akkor a körív mérete megfelelő.

A másik kapuoszloptól ugyanezzel a módszerrel kell ellenőrizni a körívet.

A köríveket összekötő, az alapvonallal párhuzamosan futó egyenest úgy mérjük, hogy az egyik kapuoszlop és az alapvonal metszéspontjától a játéktér irányába mért merőleges vonalon kimérünk 6m - t.

A pálya másik térfelén levő büntetőterületet hasonlóan kell ellenőrizni.

A köríveket összekötő egyenes közepén kell jelölni a nagybüntető pontját.

Ezt úgy mérjük, hogy a kapuvonal kapuoszlopok által határolt távolságát megfelezzük, majd erre a pontra helyezzük a mérőszalag „0” értékét. A pálya irányába mért merőleges vonalon kijelöljük a 6 m- t, és itt kell lennie a büntető pontnak (nagybüntető).

Itt egy 10 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

A második büntető (kisbüntető) pontja a pálya hossz tengelyén helyezkedik el mindkét térfelén.

Helyük a kapuoszlopok közötti felező távolság és a kapuvonal metszéspontjától a játéktér irányába mért merőleges vonalon mért 10 m.

Itt egy 10 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

Ezt úgy mérjük, hogy a kapuvonal kapuoszlopok által határolt távolságát megfelezzük, majd erre a pontra helyezzük a mérőszalag „0” értékét.

A pályairányába mért merőleges vonalon kijelöljük a 10 m- t, és itt kell lennie a kisbüntető pontnak.

(4) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör**

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre);

A játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 10 cm átmérőjű kezdőponttal; ezt 3 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körül venni;

A felezővonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy mindkét oldalvonal hosszát meg kell felezni, majd ezeket a pontokat össze kell kötni. Amennyiben a felfestett felezővonal ezt a vonalat fedi, akkor megfelelő helyen van.

A kezdőpont helyének mérését és kijelölését a felezővonal oldalvonalak közötti távolságának megfelezésével ellenőrizhetjük. E szerint a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonalak külső szélénél mért távolság megfelezésével jelölhető ki. Itt egy 10 cm átmérőjű körnek kell lennie.

A kezdőkör mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kezdőkör közepére illesztjük. A 3 méteres jelnél ellenőrizzük, hogy a jel alatt fut-e körbe a kezdőkör vonalának külső széle. Amennyiben fedés tapasztalható, akkor a kezdőkör jól van felfestve.

(5) **Sarokpont, saroktér (negyed körív),**

A sarokív sugarának mérete 0,25 m.

A négy sarokpont az oldal és alapvonalak találkozásánál helyezkedik el.

A sarokív mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal és az alapvonal találkozásának külső széléhez illesztjük, és innen a mérőszalag 25 cm - es jelzésénél kezdünk el ívet rajzolni a játéktér belsején belül. Amennyiben a körív fedi a felfestett ívet, akkor jó helyen van a sarokív felfestése.

(6) **Segédvonalak**

A szögletűrúgások és a büntetőrúgások elvégzésekor a kisegítővonalak jelölik azt a legközelebbi pontot, ahol az ellenfél játékosa elhelyezkedhet.

Segédvonalak jelzik azt a vonalszakaszt is, amelyen belül szabályos a csapatok cserejátékosainak a pályára lépése és a lecserélt játékosok pályaelhagyása.

A szögletűrúgásoknál használt kisegítő vonalat az alapvonal játéktéren kívüli részére kell felfesteni, illetve jelölni. Távolsága az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonal külső élétől a közelebbi kapuoszlop irányába mért 5 m-es távolság mindkét oldalon és mindkét térfélen.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az oldalvonal külső éléhez illesztjük, majd a közelebbi kapuoszlop irányába mérünk 5 m-t.

Ezt a mérést a másik oldalon és a másik térfélen is el kell végezni.

A második büntető (kisbüntető) jeltől az oldalvonalak irányába, az alapvonallal párhuzamosan 5-5 m-re kell felfesteni, illetve jelölni a kisegítő vonalakat mindkét térfélen.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét a büntető pontjának külső érintőjéhez helyezük, majd az oldalvonal irányába mérünk 5 m-t. Ezt a mérést a másik irányba és a másik térfélen is el kell végezni.

A cserék lebonyolításának a helyét szintén kisegítő vonalak alkalmazásával szabályozzuk. A cserezónát jelölő vonal 2x40 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre és azon kívül is.

Ennek a szakasznak a helye a felező vonaltól a kispadokkal azonos oldalon levő szakasz, amely mindkét térfél irányába mért 5 m-től indul és 5 m a mérete.

Ennek a mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a felezővonal közepére helyezük, az alapvonalak irányába 5-5 m-t mérünk, majd a jel külső szélétől további 5m-t mérünk ki.

(7) **Kispadok**

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, onnan legalább 6 m-re kell hogy legyen, úgy kell elhelyezni, hogy mélységben a

technikai zónán belül legyen, amely az oldalvonalától legalább 0,75 m-re helyezkedhet el.

A kispad szélessége 8 m. Ezt úgy mérjük, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad széléhez illesztjük, majd innen mérünk 8 m-t.

(8) **Technikai zóna**

A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 0,75 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás és cserék lebonyolítására.

A vonalazást folyamatos vonallal kell kijelölni;

A technikai zóna mérését úgy kell végezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad külső oldallapjához illesztjük, onnan az 1 m jelnél kell lennie a zónát jelző vonalnak mindkét irányban.

Az oldalvonal és a technikai zóna közötti 0,75 m-es távolságot úgy mérjük, hogy a mérőszalag „0” értékét a technikai zóna vonalának külső széléhez illesztjük, ekkor a 0,75 m-es értéknél kell lennie az oldalvonal külső szélének.

(9) **Belső kerítés**

A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánkkal vagy kerítéssel kell ellátni, ami nehezítse meg a játéktérre való bejutást.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal, illetve az alapvonal külső széléhez illesztjük, majd az oldal, illetve alapvonal távolságnak megfelelő értéknél leolvassuk a mérőszalag által mutatott értéket. Amennyiben a megkövetelt értéket, vagy annál többet mutat, akkor megfelel a követelményeknek.

14. §

A strandlabdarúgó pályák méretei, a pályák mérésének módszere

(1) Méret

Valamennyi mért értéket a „Strandlabdarúgó pálya” elnevezésű „Kisegítő Lapon” kell rögzíteni.

A strandlabdarúgó pályák mérete:

36 m hosszú (eltérés lehet +/- 1 m)

27 m széles (eltérés lehet +/- 1 m)

A játéktér hosszát mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az alapvonal külső széléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét. Az oldalvonal mentén haladva a felező vonal közepéig mérünk, itt leolvassuk a mért értéket, majd a másik térfél hosszát úgy mérjük, hogy a felező vonal közepére illesztjük a mérőszalag „0” értékét és az oldalvonalon tovább haladva a másik alapvonal külső szélénél mért értéket leolvassuk. A két mért érték között eltérés nem lehet.

Az így összeadott értékek adják a pálya hosszát.

Ezt a mérést a másik oldalvonal mentén is el kell végezni.

A játéktér szélességét mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál a mérőszalag „0” értékét az oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd az alapvonal mentén haladva a túloldali oldalvonal külső szélénél a mért értéket leolvassuk.

Ezt a mérést a másik alapvonal mentén is el kell végezni.

(2) Strandlabdarúgó kapuk

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőlegesen beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a pálya sarkaitól;

Mérete: a kapuoszlopok belső érintője közti vízszintes távolság 5,5 m, a keresztlécek alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,2 m;

Anyaga: alumíniumcső lehet

Színe: fluoreszkáló sárga (Pantone 388)

Formája: kör vagy ovális;

A kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 12 cm.

Rögzítése: a kapukat úgy kell rögzíteni, hogy azok biztonságosan álljanak még akkor is, ha játék közben, vagy egyéb körülmények miatt olyan erőhatás éri, amely során baleset következhetne be.

A kapufák alsó részén rögzítő tányérnak kell lenni, amit biztonsági okokból a homokba kell süllyeszteni.

A két 1,5 m hosszú oldalsó rúdnak /támasztó/, amit egy kapcsokkal vagy zsinórral felszerelt kereszttrúd, vagy műanyaggal fedett lánc köt össze mindkét végén. Ezt a kereszt rudat is a homokba kell süllyeszteni.

A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálókát ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

(3) **Vonalak**

A játékpályát két oldal- és két alapvonal határolja.

A vonalak szélessége: 8-10 centiméter, melyek a pálya méretébe (36X28 méter) beszámítanak.

A vonalak színe élesen elütő kell, hogy legyen a homok színétől. Középvonal nincs.

A pálya vonalai az időjárásnak és egyéb behatásoknak ellenálló szalagból kell hogy készüljenek.

(Ajánlott a sötétkék vagy fekete gumírozott szalag. Így, amennyiben a játékos lába vagy valamely testrésze bele is akad nem jelent balesetveszélyt, mert a gumi megnyúlik, majd az eredeti helyére „visszaugrik”).

A vonalakat a homok alatt leszúrt rögzítő kampóhoz kell rögzíteni.(Itt is szem előtt kell tartani a balesetveszélyes helyzetek elkerülését.

(4) **Zászlórudak**

A játéktér körül elhelyezkedő zászlórudak nem lehetnek alacsonyabbak 1,5 m-nél, és a zászlórudak csúcsa nem lehet hegyes. A rúdnak rugalmas műanyagból kell készülnie, a zászlónak pedig időálló elasztikus anyagból.

A piros zászlórudak elhelyezése:

2-2-t a játéktér négy sarkába,

2-t a képzeletbeli felezővonal két végpontjára.

A sárga zászlórudak elhelyezése:

2-2-t a képzeletbeli büntetőterületet határoló vonalak két-két végpontjára.

A sarkpontban elhelyezett zászlórudak kivételével minden zászlórúdnak a játéktéren kívül kell elhelyezkednie, az oldalvonalától 1 m távolságra.

(5) **Büntetőterület, büntető jel**

Az az alapvonal és oldalvonalak által határolt terület, amely a pálya belseje felé mért 9 m-es távolság a pálya teljes szélességében.

A büntető jel a 9 m-es távolságot jelző zászlókat összekötő képzeletbeli vonal közepén helyezkedik el.

(6) **Kezdőpont**

A kezdőpont helyének mérését és kijelölését a felezővonal oldalvonalak közötti távolságának megfelelésével ellenőrizhetjük. E szerint a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonalak külső szélénél mért távolság megfelelésével jelölhető ki.

(7) **A képzeletbeli saroktér**

A játéktér négy sarkpontjából lehet sarokrúgást végrehajtani. A játéktér felszíne nem teszi lehetővé a saroktér konkrét megjelölését. Ezért a szabály lehetővé teszi, hogy a sarokponttól egy képzeletbeli távolságig, maximum 1 méterre /körívbe/ a rúgást végző játékos a labdát lehelyezze, a labdának lábával vagy a labdával dombot készítsen.

(8) Csere terület

A csapatok kispadjai az oldalvonal mögött helyezkednek el, közvetlenül az időmérő asztal két oldalánál. Az 5 m hosszú csere terület - ahol a játékosok a csere során belépnek a játéktérre és kilépnek onnan - a csapatok kispadjai és az időmérő asztal között van. Ez az 5 m-es távolság a képzeletbeli felező vonal ill. az oldalvonal metszéspontja és a csapatok kispadjai között van. Azt a területet, amely az időmérő asztal előtt van, szabadon kell hagyni.

15. §

Záró rendelkezések

- (1) Az Infrastruktúra Szabályzatot az MLSZ Elnöksége _____ számú határozatával hagyta jóvá.
- (2) Az Infrastruktúra Szabályzat mellékletei:
1. számú melléklet: Az UEFA Infrastruktúra Szabályzatának általános előírásai és az ELIT kategóriával szemben támasztott követelmények
 2. számú melléklet: Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről
 3. számú melléklet: Értesítés pályahitelesítésről
 4. számú melléklet: Sportlétesítmény adatainak jegyzéke
- (3) A szabályzat 2014. február 11-től lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett, a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandók.
- (4) Az Infrastruktúra Szabályzatot az MLSZ Hivatalos Értesítőjében kell megjelentetni.

1. számú melléklet**UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok (2010)**

(Az UEFA alapszabály 50 (1) cikkelyén alapul)

Az alábbi feltételek valamennyi kategóriában alkalmazandók!

Jelen rendelkezés szabályozza a strukturális követelményeket, melyek szerint az UEFA kategóriák emelkedő sorrendben sorolják a stadionokat: 1,2,3, ELIT.

4. Fejezet – Játéktér

A játéktérnek simának és vízszintesnek kell lennie.

A játéktér futballgyeppel kell kialakítani.

A futballgyeppnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- a. Meg kell felelnie a FIFA licencének, amely a FIFA akkreditált laboratóriumában elkészített standardok alapján lett rögzítve.
- b. Meg kell felelnie a nemzeti hatályos jogszabályok követelményeinek
- c. A játéktér felületének zöldnek kell lennie fehér vonalazással.

A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja hogy a pálya özönvízszzerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.

A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az UEFA által meghatározott egész szezon valamennyi játéknapján.

A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 21 m-es szint alá.

5. Fejezet – Világítás

Azokban a létesítményekben, ahonnan nem kerül sor TV-s közvetítésre, de fel vannak szerelve világító berendezéssel, a fényerőnek átlagosan el kell érnie legalább a 350 lux fényerőt a fő kameraállás irányába.

6. Fejezet – Bemelegítő terület

A csapatok cserejátékosai részére az oldalvonal mentén, illetve a kapuk mögötti területen a reklámtáblák mögött bemelegítésre alkalmas helyet kell biztosítani.

7. Fejezet – Kapuk, tartalék kapuk

A kapukat alumíniumból, vagy hasonló anyagból, kör-illetve ellipszis formájúra kell készíteni.

Meg kell felelnie az IFAB (International Football Association Board) előírásainak.

A kapufák közötti távolság 7,32 m, a keresztléc alsó éle és a játéktér szintje közötti távolság 2,44 m.

A kapu színe fehér.

A kapuk nem jelenthetnek egyéb veszélyt a játékosokra.

A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.

8. Fejezet – Kispadok

A stadionokban a játéktér szintjén ki kell alakítani kettő fedett kispadot, amelyen 13 fő fér el. A kispadok távolsága az oldalvonalától legalább 5 m.

9. Fejezet – Zászló tartó rudak

A stadionban legalább 5 zászló tartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.

10. Fejezet – Öltözők

Mindkét csapat részére olyan öltözőt kell kialakítani, amely 25 fő részére biztosít ülőhelyet, tartalmaz legalább 5 zuhanyrózsát, 3 angol WC-t, egy taktikai táblát, egy gyúró padot.

A játékvezetők részére biztosít legalább egy zuhanyrózsát, egy angol WC-t, 6 fő részére ülőhelyet, egy asztalt.

A stadionnak biztosítania kell a szabad és biztonságos átjárást a játékvezetői öltöző, a csapatok öltözői és a játéktér között, ezen felül biztosítania kell a biztonságos megérkezés és távozás lehetőségét.

11. Fejezet – Delegációs szoba

Olyan helyen kell kialakítani, amely közel van a játékvezetői öltözőhöz valamint a csapatok öltözőjéhez, felszerelése tartalmazzon telefont, faxot, és internet csatlakozási lehetőséget.

12. Fejezet – Elsősegélynyújtó hely a játékosok és a játékvezetők részére

A stadionnak rendelkeznie kell egy megjelölt helyiséggel, ahol elsősegélyben és orvosi ellátásban lehet részesíteni a játékosokat és a játékvezetőket.

13. Fejezet – Dopping ellenőrző szoba

A stadionnak rendelkeznie kell egy dopping ellenőrző helyiséggel.

Ennek a helyiségnek az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére.

Legalább 20 m² alapterületűnek kell lennie, tartalmaznia kell egy váró helyiséget, egy helyiséget a tesztek elvégzéséhez, egy WC-t és kézmosót a szomszédos helyen.

A váró résznek 8 fő részére kell biztosítania ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt.

A teszt helyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt, és egy WC-t a szomszédos helyiségben.

A WC-nek közvetlenül a teszt szoba mellett kell lennie, vagy külön helyiségben, de akkor direkt átjárási lehetősége kell hogy legyen a teszt szobával. A WC-ben egy angol WC-nek, egy folyóvízes mosdónak és lehetőség szerint egy tusolónak kell lennie.

14. Fejezet – Parkoló terület

Az öltöző épület előtt legalább 2 autóbusz és 10 személygépkocsi részére kell helyet biztosítani.

Ennek a parkoló területnek zártnak és biztonságosnak kell lennie a csapatok és a játékvezetők épülete előtt.

15. Fejezet - A nézőtér felszereltsége

A nézőtéren elhelyezett ülőhelyeknek egyedieknek, rögzítettnek, számozottnak, a másik ülőhelytől elválasztottnak, formázottnak kell lennie.

Anyaga törhetetlen, nem gyúlékony. A háttámla magassága az ülőhely lapjától legalább 30 cm.

A stadionban büfének kell lennie minden szektorban.

16. Fejezet – Vendégnézők

Részükre a teljes befogadóképesség 5 %-át kell biztosítani külön szektorban.

17. Fejezet – Nyilvános be és kilépés

A beléptető és/vagy forgó kapuknak olyan formájúnak kell lennie, amely alkalmazásával elkerülhetőek a torlódások és zavartalanul biztosítják a tömeg haladását.

Valamennyi nyilvános területen levő kapunak egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie az összes szektorban. A stadion valamennyi kijárat kapujának megjelöltnak és kivilágítottnak kell lennie (pl. egyértelmű nemzetközi jelekkel).

A stadion valamennyi menekülő ajtajának és kapujának, ami a pályára nyílik szükség esetén azonnal nyithatónak és biztonsági őrökkel biztosítottak kell lennie, amíg a stadionban néző tartózkodik.

Kifelé nyílnak kell lennie a kijárat és menekülő útvonalak irányába.

A vendégszurkolók részére a saját szektoruk könnyű megközelíthetősége érdekében megfelelően kitéblázottnak és megjelöltnak kell lennie.

A kijárat és menekülő kapukat egyértelmű jelzésekkel kell ellátni.

18. Fejezet – Vészhelyzeti világítási rendszer

Abból a célból, hogy a stadion valamennyi nézője áramszünet esetén is biztonságosan el tudja hagyni a stadiont, a kompetens hatóság által jóváhagyott olyan vészvilágítási rendszert kell alkalmazni, amely megvilágítja a kijárat és menekülési kapukat és az ehhez vezető útvonalakat.

19. Fejezet – Hangosbemondó rendszer

A stadiont fel kell szerelni hangosbemondó rendszerrel.

Ennek a rendszernek a hatótávolsága egyaránt ki kell hogy terjedjen a stadionon kívülre és belülre, áramszünet esetén is működnie kell.

20. Fejezet – A nézőtéri WC-k

A stadion területén valamennyi szektorban megfelelően higiénikus és tiszta, egyenlően elosztott WC-nek kell lennie.

Minden WC-ben és piszoár mellett kézmosó szernek és toalett papírnak is kell lennie.

80-20 %-os férfi-női nézői arányt feltételezve
125 női nézőre 1 angol WC
250 férfi nézőre 1 angol WC
125 férfi nézőre 1 piszoár
a legkevesebb követelmény

21. Fejezet – Elsősegély a nézők részére

A stadion minden szektorában teljesen felszerelt elsősegély helynek kell lennie, amit a helyi hatóságnak kell jóváhagynia.

Ennek a helynek egyértelműen megjelöltnek és elérhetőnek kell lennie.

22. Fejezet – Mozgássérült nézők

Mozgássérült nézők és kísérőik részére megjelölt helyet kell biztosítani.

Részükre mozgássérültek részére készített WC-t, frissítési lehetőséget és büfét kell biztosítani a közelben.

Minden 15 kerekés székes mozgássérült részére egy általuk használható WC-t kell biztosítani.

23. Fejezet – VIP ülőhelyek

A VIP ülőhelyeknek fedettnek kell lennie, a tribünön, zárható helyen, lehetőleg a felezővonalnál, de mindenképpen a két büntető terület között kell elhelyezni.

24. Fejezet – Média munkaterületek

A média képviselőinek egy külön helyiséget kell biztosítani, ami fel van szerelve asztalokkal, elektromos csatlakozókkal, telefontal, internet csatlakozási lehetőséggel.

25. Fejezet – Kamera pozíciók

A főkamera részére a felezővonalnál, a pálya szintjénél magasabb helyen kell kameraállást kiépíteni, ahonnan optimális képet tud sugározni.

A főkamerának a horizonthoz képest 15-20 fokos szögben kell a pályára látnia.

26. Fejezet – Sajtó boks

Fedettnek és lehetőleg a felező vonalnál történő elhelyezésűnek kell lennie a tribünön. Akadálymentesen kilátást kell, hogy biztosítson a játéktérre és könnyen átjárhatóknak kell lennie a többi sajtó munkahelyhez.

A boxban minden ülőhelyhez asztalt kell elhelyezni, fel kell szerelni telefontal, elektromos csatlakozóval és internet elérési lehetőséggel.

A munkaasztalnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy laptop-ot, illetve notebook-ot lehessen rajta használni.

27. Fejezet – TV és rádió kommentátori állások

Fedettnek, lehetőleg a felező vonalnál elhelyezettnek kell lennie a tribünön. Akadálymentesen kilátást kell, hogy biztosítson a játéktérre és könnyen átjárhatónak kell lennie a többi sajtó munkahelyhez. Minden kommentátori állást fel kell szerelni munkaasztallal, elektromos csatlakozóval, legalább 3 széssel. Legalább egy kommentátori állást fel kell szerelni szélessávú internet csatlakozási lehetőséggel.

28. Fejezet – Múholdas közvetítő kocsi

A közvetítő kocsinak elzárt területet kell biztosítani, amely optimális esetben ugyanabban a magasságban van elhelyezve mint a főkamera. A talajnak szilárdnak és egyenletesnek kell lennie. A közvetítő kocsi számára akadálymentes kilátást kell biztosítani a déli horizontra.

ELIT KATEGÓRIA

71. Fejezet – A játéktér mérete

A játéktér 105 m hosszú és
68 m széles

72. Fejezet – Öltözők

A stadionban levő bírói öltöző legalább 20 m², felszereltsége legalább 2 zuhanyrózsa, egy angol WC, 6 fő részére ülőhely, egy asztal.

73. Fejezet – Világítás

A TV által is közvetített mérkőzéseken a stadionnak átlagosan legalább 1400 lux fényerősségű világítással kell rendelkeznie a rögzített kameraállások felé, a világításnak egységesen le kell fednie a játéktérrel még a szögletzászlónál is. Abban az esetben, ha az állandó világítás megszűnik, a stadionnak olyan azonnal bekapcsoló szünetmentes áramforrással kell rendelkeznie, amelynek teljesítménye 800 lux.

74. Fejezet- Parkoló terület

Legalább 150 VIP személygépkocsi részére kell helyet biztosítani, amely biztonságosan legyen megközelíthető.

75. Fejezet – Nézőtér felszereltsége

Az UEFA 2011. december 22-én kelt kiadványában pontosította az ideiglenes nézőtéri állások fogalmát.

E szerint: Ülés, amelyet az anyag tervezése és a kivitelezése során is egyértelműen arra szántak, hogy egy nagyon korlátozott időtartamra, nem megfelelő teherbírású alapon, nem kellően rögzítetten készül.

Az UEFA megfogalmazása szerint az ideiglenes állások tervezésének és kivitelezésének nem egyértelmű célja az állandó telepítés, a szerkezet nem megfelelően van beágyazva betonozott, nagy teherbírású alapba.

Példaként ideiglenes állásnak minősül és a tiltott meghatározások alá tudjuk sorolni azokat, amelyek:

- nem elég hatékonyak ahhoz, hogy ellenálljanak a véletlenszerű károsodásnak, mint például a jármű okozta sérülések, az időjárás viszontagságai, egy jelentős tömeg mozgásának
- állványzat felépítésén alapulnak
- nem engedélyezett mozgítás és változatainak lehet alávetni
- rövid időre állítják fel, hogy növeljék a stadion befogadóképességét, kapacitását.
-

76. Fejezet – Nyilvános ki és bejáratok

A stadiont fel kell szerelni modern elektronikus számlálást ellenőrző beléptető rendszerrel, valós idejű mechanikus beléptetők számát elemző rendszerrel, meg kell akadályozni a hamis jeggyel történő belépést és a túlzásúfoltságot.

77. Fejezet – Nézőtér kapacitása

A nézőtéren legalább 8000 ülőhelynek kell lennie.

78. Fejezet – Ellenőrző helyiség

A stadionban lenni kell egy irányító helyiségnek, ahonnan jó kilátás nyílik a stadion egészére és fel kell szerelni kommunikációs eszközökkel.

79. Fejezet – Zártláncú televíziós rendszer

A stadiont fel kell szerelni egy olyan zártláncú Tv-s rendszerrel, amely folyamatos képet szolgáltat a stadionon belsejének egészéről és külső területeiről.

Ennek a rendszernek tudnia kell fényképet készíteni és színes képet biztosítani az irányító helyiségben.

80. Fejezet – VIP ülőhelyek és vendéglátásuk

A stadionban legalább 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet biztosítani, ebből 100 fő a vendégcsapaté kell, hogy legyen.

Biztosítani kell egy exkluzív vendéglátó helyiséget, melynek minimális alapterülete 400 m², helyileg az ülőhelyekkel összeköttetésben és nyilvánosság elől elzártnak kell lennie.

81. Fejezet – Média munkaterület

A média részére biztosítani kell egy legalább 200m² – es helyiséget, ahol legalább 75 fő részére van munkalehetőség.

A fotósok részére biztosítani kell egy zárt, teljesen felszerelt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre dolgozni.

82. Fejezet – Fő kameraállás

Legalább 10 m² alapterületű platformot kell építeni részére, ahol 4 kamera helyezhető el.

83. Fejezet – Sajtó box

A sajtó részére egy olyan helyet kell berendezni, ahol legalább 100 fedett ülőhely van, legalább 50 fő elhelyezése asztalnál biztosított.

84. Fejezet – TV és rádió kommentátorok

A stadionban legalább 25 kommentátori állást kell biztosítani.

85. Fejezet – TV stúdiók

A stadionban legalább 2 TV stúdiót kell kialakítani, melynek mérete: 5 x 5 méter alapterületű, 2,3 m magas.

Az egyiknek bemutató stúdiónak kell lennie kilátással a pályára.

Legalább 4 helyet kell kialakítani gyors interjúk készítésének lehetőségére, melynek mérete 2, 5m x 2,5 m.

86. Fejezet – Műholdas közvetítő kocsi

A stadion területén egy legalább 1000 m²-es területet kell biztosítani a közvetítő kocsi részére.

87. Fejezet – sajtókonferencia

A stadionban be kell rendezni egy sajtótájékoztató megrendezésére alkalmas helyiséget, amelynek felszereltsége: asztalok, székek, kameraállások, emelvény, elosztó doboz, hangosítás.

Legalább 75 fő újságíró részére ülőhelyet kell biztosítani.

A mix zónának fedettnak kell lennie, biztosítania kell 50 fő újságíró részére az elhelyezést.

Összegző előírás:

A fenti előírások bármely megsértése az UEFA fegyelmi szabályzatában szereplő büntetését vonja maga után.

Ez a rendelkezés 2010. május 1-én lépett életbe.

2. melléklet

Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről

PÁLYARENDSZABÁLYOK / GROUND REGULATIONS / SPORTPLATZMABREGELN

1. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

2. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

3. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

4. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

5. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

6. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

7. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

8. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

9. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

10. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

11. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

12. A mérkőzés megtekintésére a pályán vagy annak közelében tartózkodni tilos, kivéve a mérkőzés lebonyolításához szükséges személyeket.

1. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

2. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

3. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

4. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

5. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

6. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

7. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

8. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

9. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

10. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

11. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

12. Die Zuschauer dürfen während der Spielpause nur in die folgenden Bereiche betreten:

Fegyver Pirotechnikai eszközök Csavarhúzó Zsebkés Üvegpalack Műanyag palack Esernyő Hajlakk Lézerlőfő

A SPORTLETESÍTMÉNY TERÜLETÉRE TILOS BEVINGNI!

Tiltott önkényuralmi jelképek

Horogkereszt, SS jelvény, Ötágú vörös csillag, Sarló-kalapácsos jelvény, Árpádsávós zászló hungarista kereszttel

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök


- Az olyan szűrő- vagy vágóeszköz, amelynek szűrőhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szűrőhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szűrő- vágóeszközt vagy testi sérülés okozására

- alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittyá, csúzli).
2. A jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: boxer, ólmosbot).
 3. A lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezekek.
 4. Az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray).
 5. Az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat).
 6. Az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló).
 7. Az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: ákulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
 8. A lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.

A sportrendezvény szervezője a következő eszközök bevitelét tiltja meg!



Fegyver



Pirotechnikai eszköz



Esernyő



Hajlakk/Parfüm



Műanyag palack



Üvegpalack



Zsebkés



Csavarhúzó



Lézertoll

Sportszervezet

3. sz. melléklet

Értesítés pályahitelesítésről

.....
sportszervezet elnökének

Tárgy: a pálya és létesítmény hitelesítésének időpontja

Tisztelt Elnök Asszony/ Úr!

Az MLSZ/20.. (.....) határozata értelmében a pályákat és a hozzá kapcsolódó létesítményeket minden évben az új bajnokság (az őszi szezon) megkezdése előtt, (vagy ha azt megelőzi főtáblára jutott csapatok Magyar Kupa mérkőzése) hitelesíteni és osztályba sorolni kell.

Értesítem, hogy a hitelesítést 20..... __ . ____ . tartjuk.

Az I – V. osztályú csapatoknál a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) közösen ellenőrizte és az ezt igazoló dokumentumokat a hitelesítést végző személynek átadták. Ezen felül rendelkeznek a fénymérési és a statikai vizsgálat jegyzőkönyvével is. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg.

Az ellenőrzés megszervezése, összehangolása a sportlétesítmény üzemeltetőjének a feladata.

A hitelesítés helyszínen történő elvégzésének feltételei:

A sportszervezet bélyegzővel és aláírási joggal ellátott képviselőjének jelenléte;

A biztonságtechnikai bejáráson felvett jegyzőkönyv(ek);

A fénymérési jegyzőkönyv;

A statikai jegyzőkönyv,

A játéktér mérkőzésre kész állapotra van előkészítve;

50 m-es mérőszalag;

2, 44 m-es mérőléc;

A létesítmény helyszínrajza vagy helyszínrajzi vázlata, melyen fel van tüntetve az öltöző épület, a játékos kijáró, a játéktér, a nézőtéri lelátó, jegyárusítás helyei: hazai és vendég és a nézőtéri WC.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a feltételek hiánya miatt a hitelesítés nem végezhető el, azt az Önök költségére kell újra elvégezni!

Akadályoztatás esetén a hitelesítést végzőt kell értesíteni atelefonszámon.

Kelt:, 20

Sporttársi üdvözlettel
a hitelesítést végző

4. sz. melléklet

Sportlétesítmény adatainak jegyzéke

1 – Blokk Sportlétesítmény alapadatai

Sportlétesítmény kódja: (Rendszer generálja!)

Sportlétesítmény neve:

Sportlétesítmény egyedi neve:

Sportlétesítmény jellege:

Sportpálya

Stadion

Sportcsarnok

Strandlabdarúgó pálya

Sportlétesítmény adatai:

Megye:

Irányítószám:

Helység:

Utca neve:

Típus (út, utca, stb.):

Házzám:

Helyrajzi szám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Sportlétesítmény tulajdonosának adatai:

Neve:

Megye:

Irányítószám:

Helység:

Utca neve:

Típus (út, utca, stb.):

Házzám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Sportlétesítmény üzemeltetőjének adatai:

Neve:

Megye:

Irányítószám:

Helység:

Utca neve:

Típus (út, utca, stb.):

Házzszám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Sportlétesítmény építésének éve:

Hivatalos megnyitás éve:

Bejárati kapu(k) száma összesen (db):

Hazai bejárati kapu(k) száma (db):

Vendég bejárati kapu(k) száma (db):

Jegypénztárak száma (db):

Hazai jegypénztárak száma (db):

Vendég jegypénztárak száma (db):

Beléptető rendszer:

VAN **NINCS**

Hazai Nézőtéri WC blokkok száma (db):
blokkok száma)

(beírt szám alapján jelenik meg a kitöltendő

1-blokk

Férfi piszoár (db)
 angol WC (db)

Női angol WC (db)

2-blokk

Férfi piszoár (db)
 angol WC (db)

Női angol WC (db)

Stb.

Vendég Nézőtéri WC blokkok száma:
blokkok száma)

(beírt szám alapján jelenik meg a kitöltendő

1-blokk

Férfi piszoár (db)
 angol WC (db)

Női angol WC (db)

2-blokk

Férfi piszoár (db)
 angol WC (db)
 Női angol WC (db)
 Stb.
 Belső kerítés (korlát) magassága (m)
 Belső kerítés (korlát) állaga
 Kamerarendszer kialakítása
 Vezetési pont kialakítása
 Tudósítók és médiának kialakított hely:

2. Blokk Általános Infrastruktúra

Külső kerítés	VAN	NINCS
Külső kerítés állapota	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ
Külső kerítés magassága		
Parkoló		
Sportlétesítményen belül:		
Parkoló befogadó képessége, személyautó (db)		
Parkoló befogadó képessége, autóbusz (db)		
Sportlétesítményen kívül:		
Parkoló befogadó képessége, személyautó (db)		
Parkoló befogadó képessége, autóbusz (db)		
Öltözők épületek száma:		
Labdarúgó pályák száma:		

1. Öltöző épület (2/A. pontban megadott szám alapján jelenik meg a kitöltendő öltözők száma)

Elhelyezkedése:

LELÁTÓ ALATT **ÖNÁLLÓ ÉPÜLET** **KONTÉNER**

Öltöző külső állapot:

MEGFELELŐ **NEM MEGFELELŐ** egyéb megjegyzés

Játékos öltözők száma (db): (beírt szám alapján jelenik meg a kitöltendő öltözők száma)

1. Öltöző

méret (m²):

tusolók (db):

piszoár (db):

angol WC (db):

Játékos öltöző állapota

MEGFELELŐ

NEM MEGFELELŐ

Megjegyzés:

2. Öltöző

...

3. Öltöző

Stb.

Közös fürdők száma (db):

Mely öltözőknek van közös fürdője:

Játékvezetői öltözők száma (db):
száma)

(beírt szám alapján jelenik meg a kitöltendő öltözők

1. Öltöző

méret (m2):

tusolók (db):

piszoár (db):

angol WC (db):

Játékvezetői öltöző állapota

MEGFELELŐ

NEM

MEGFELELŐ

Megjegyzés:

2. Öltöző

...

További helyiségek:

Gyúró szoba

méret (m2):

tusolók (db):

piszoár (db):

angol WC (db):

Helyiség állapota:

MEGFELELŐ

NEM MEGFELELŐ

Megjegyzés:

Ellenőri szoba

méret (m2):

tusolók (db):

piszoár (db):

angol WC (db):

Helyiség állapota:

MEGFELELŐ**NEM MEGFELELŐ**

Megjegyzés:

Orvosi szoba:

méret (m2):

tusolók (db):

piszoár (db):

angol WC (db):

Helyiség állapota:

MEGFELELŐ**NEM MEGFELELŐ**

Megjegyzés:

Dopping szoba:

méret (m2):

tusolók (db):

piszoár (db):

angol WC (db):

Helyiség állapota:

MEGFELELŐ**NEM MEGFELELŐ**

Megjegyzés:

VIP terem

méret (m2):

Helyiség állapota:

MEGFELELŐ**NEM MEGFELELŐ**

Megjegyzés:

2. Öltöző épület (Amennyiben van, automatikusan megnyílik az előző pontban megadott paraméterekkel)

3 – Blokk Labdarúgópálya Infrastruktúra**1. Labdarúgó pálya:**

Pálya neve:

Pálya talaja:


Sportlétesítmény összbefogadó képessége (fő):


Lelátó:

VAN**NINCS**

	IGEN	NEM
Lelátó megfelel-e a (biztonsági) előírásoknak:		
Hazai nézők szektorának befogadó képessége (fő):		
Hazai nézők szektorában ülőhelyek száma (fő):		
Vendégnézők szektorának befogadó képessége (fő):		
Vendégnézők szektorában ülőhelyek száma (fő):		
Játékos kijáró		
Játékos kijáró magassága (m)		
Játékos kijáró szélessége (m)		
Játékos kijáró hossza (m)		
Játékos kijáró állaga		
Hangosítás		
Világítás állapota		
Világítás fényessége (Lux)		
Eredményjelző		
Eredményjelző előírásoknak megfelel		
Időmérő óra		
Időmérő óra előírásoknak megfelel		
Futópálya		
Vízvezető rendszer		
Pálya alatti fűtőrendszer		
Zászlótartó rúd (db)		
Kapuk anyaga		
Kapuk színe		
Kapuk formája		
Rögzítése		
Osztályba sorolása		
Hitelesítés érvényessége		
Hitelesítő neve		
Hitelesítés ideje		

Futball pálya

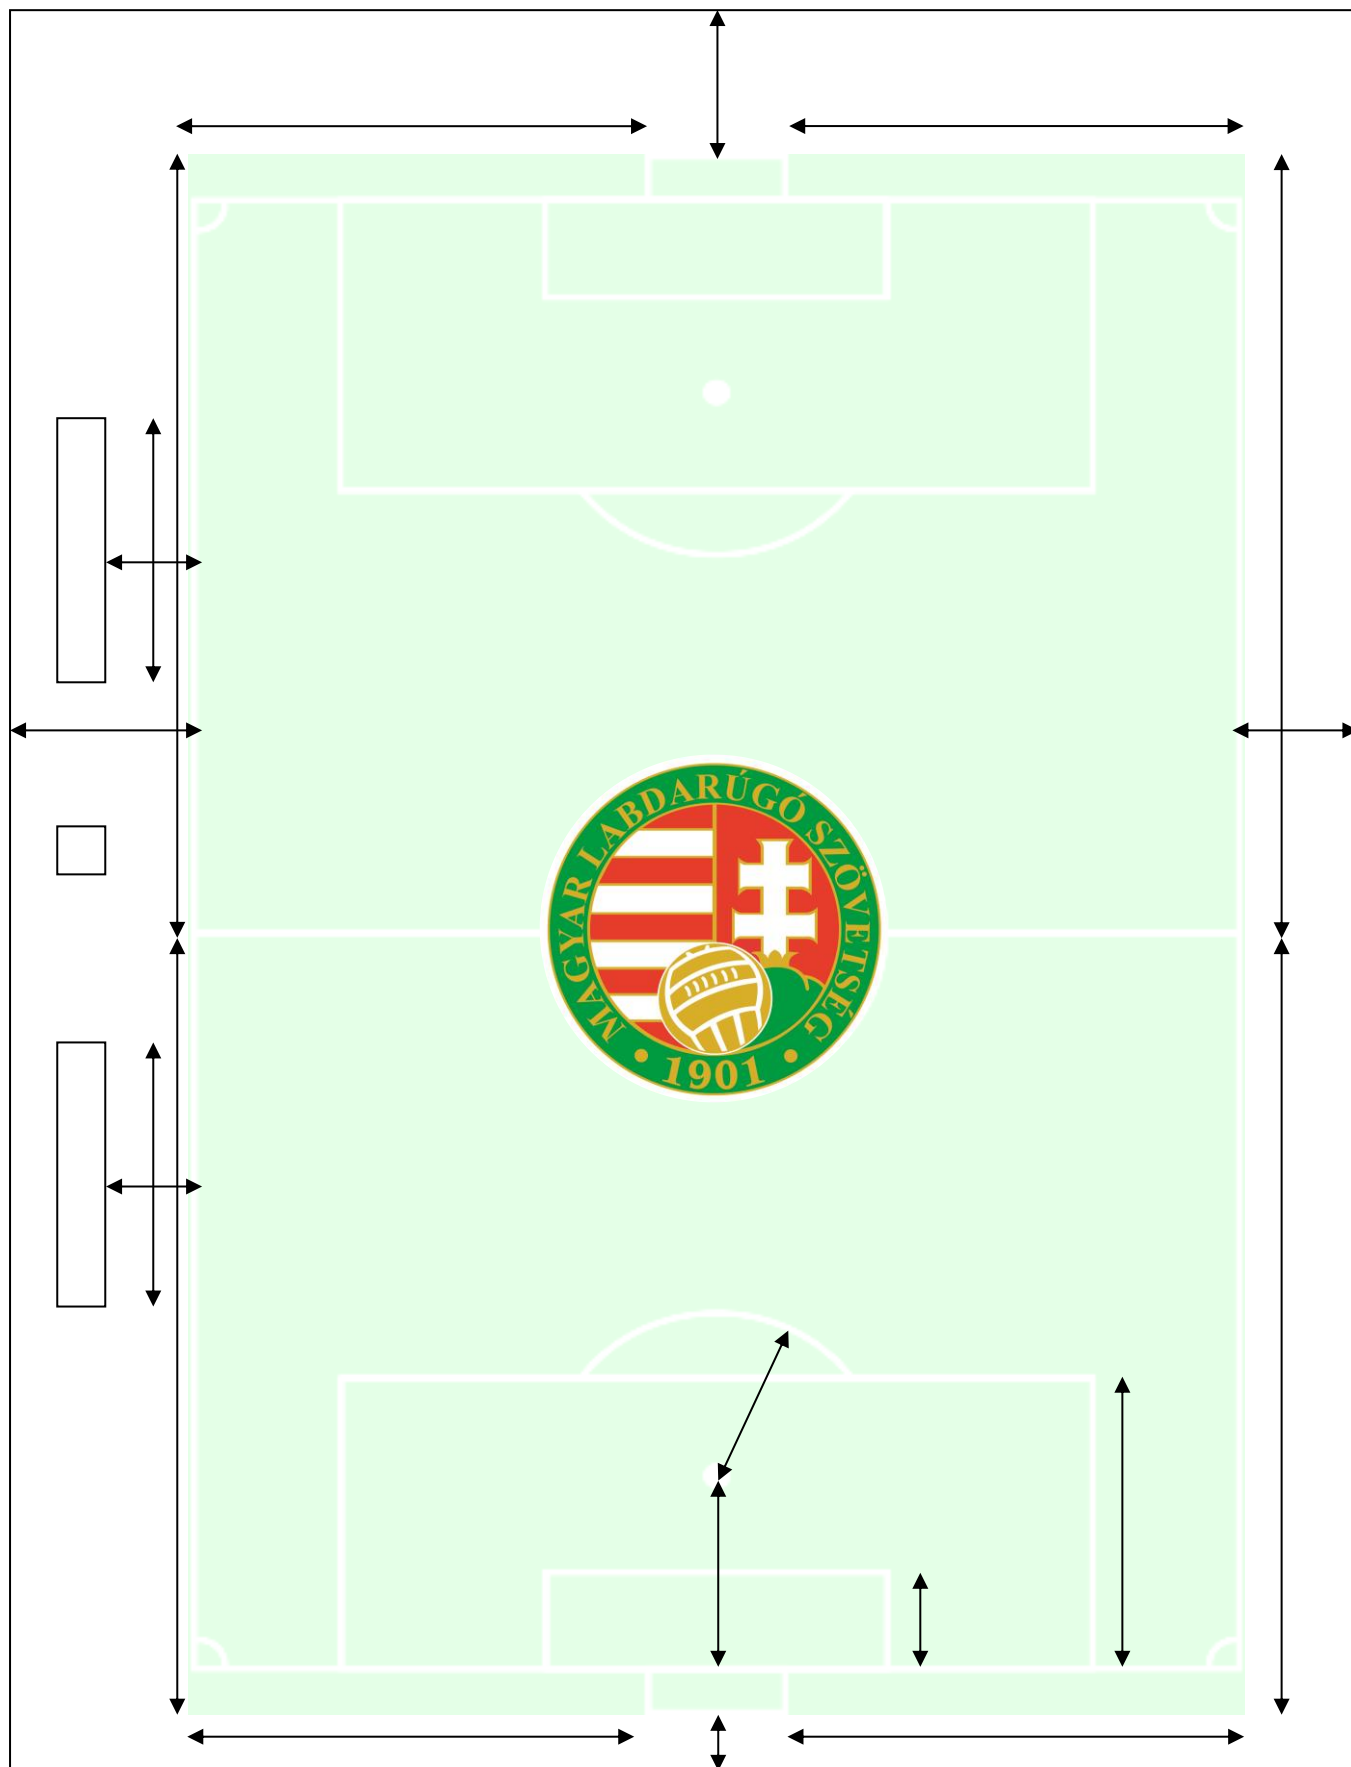

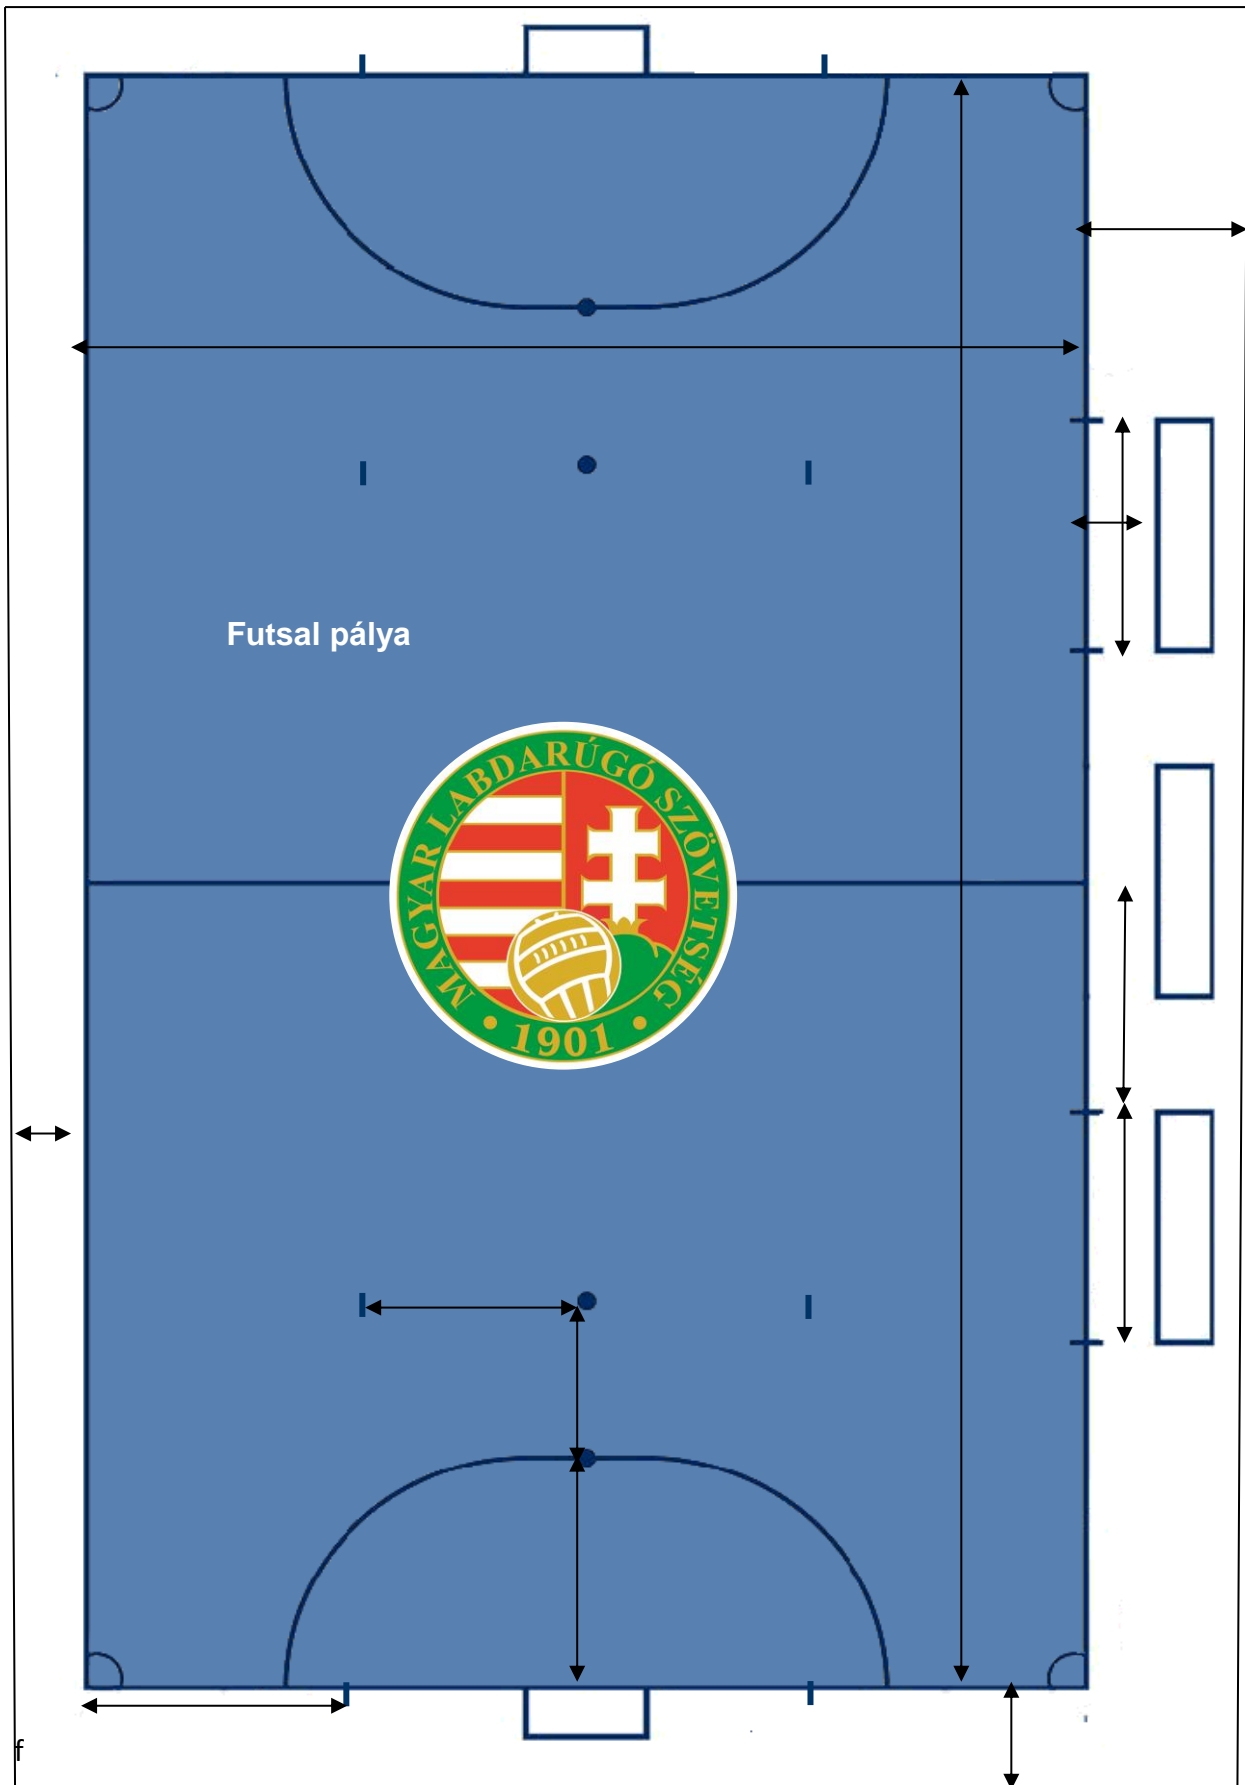

Strandlabdarúgó pálya

