

Magyar Labdarúgó Szövetség



INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

Az MLSZ Elnöksége a 79/2012. (03.27.) számú határozattal fogadta el.

TARTALOMJEGYZÉK

UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok (2010).....	3-10
MLSZ Infrastruktúra Szabályzat.....	11
Alkalmazási terület.....	11
Játéktérre, (nagy pályás, labdarúgó pályák) vonatkozó általános előírások.....	11-13
Első osztályú pálya	14-19
Másod osztályú pálya	20-24
Harmad osztályú pálya.....	24-26
Negyed osztályú pálya	26-28
Ötöd osztályú pálya	29-31
Hatod osztályú pálya	31-33
Futsal játéktérre vonatkozó általános előírások.....	33-35
Első osztályú pálya.....	35-37
Másod osztályú pálya.....	37-39
MLSZ hitelesítési szabályai	39-40
Nagy pályás labdarúgó pályák méretének módszerei	40-43
Futsal pályák méretének módszerei	43-47
Mellékletek	
Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről	48-49
Értesítés pályahitelesítésről	50
Hitelesítési jegyzőkönyv	51
Nagy pályás labdarúgó pálya méréspontjai	52
Futsal játéktér méréspontjai	53
Nagy pályás labdarúgó pálya hitelesítés, besorolási tanúsítványa	54
Futsal játéktér hitelesítés besorolási tanúsítványa	55

UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok (2010)

(Az UEFA alapszabály 50 (1) cikkelyén alapul)

Az alábbi feltételek valamennyi kategóriában alkalmazandók!

Jelen rendelkezés szabályozza a strukturális követelményeket, melyek szerint az UEFA kategóriák emelkedő sorrendben sorolják a stadionokat: 1,2,3,4.

4. Fejezet – Játéktér

A játéktérnek simának és vízszintesnek kell lennie.

A játékteret futballgyeppel kell kialakítani.

A futballgyepnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- a. Meg kell felelnie a FIFA licencének, amely a FIFA akkreditált laboratóriumában elkészített standardok alapján lett rögzítve.
- b. Meg kell felelnie a nemzeti hatályos jogszabályok követelményeinek
- c. A játéktér felületének zöldnek kell lennie fehér vonalazással.

A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja hogy a pálya özönvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.

A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az UEFA által meghatározott egész szezont valamennyi játéknapján.

A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 21 m-es szint alá.

5. Fejezet – Világítás

Azokban a létesítményekben, ahonnan nem kerül sor TV-s közvetítésre, de fel vannak szerelve világító berendezéssel, a fényerőnek átlagosan el kell érnie minimum a 350 lux fényerőt a fő kameraállás irányába.

6. Fejezet – Bemelegítő terület

A csapatok cserejátékosai részére az oldalvonal mentén, illetve a kapuk mögötti területen a reklámtáblák mögött bemelegítésre alkalmas helyet kell biztosítani.

7. Fejezet – Kapuk, tartalék kapuk

A kapukat alumíniumból, vagy hasonló anyagból, kör-illetve ellipszis formájúra kell készíteni.

Meg kell felelnie az IFAB (International Football Association Board) előírásainak.

A kapufák közötti távolság 7,32 m, a keresztléc alsó éle és a játéktér szintje közötti távolság 2,44 m.

A kapu színe fehér.

A kapuk nem jelenthetnek egyéb veszélyt a játékosokra.

A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.

8. Fejezet – Kispadok

A stadionokban a játéktér szintjén ki kell alakítani kettő fedett kispadot, amelyen 13 fő fér el. A kispadok távolsága az oldalvonalától minimum 5 m.

9. Fejezet – Zászló tartó rudak

A stadionban minimum 5 zászló tartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.

10. Fejezet – Öltözők

Mindkét csapat részére olyan öltözőt kell kialakítani, amely 25 fő részére biztosít ülőhelyet, tartalmaz minimum 5 zuhanyrőzsát, 3 angol WC-t, egy taktikai táblát, egy gyúró padot.

A játékvezetők részére biztosít minimum egy zuhanyrőzsát, egy angol WC-t, 5 fő részére ülőhelyet, egy asztalt.

A stadionnak biztosítani kell a szabad és biztonságos átjárást a játékvezetői öltöző, a csapatok öltözői és a játéktér között, ezen felül biztosítani kell a biztonságos megérkezés és távozás lehetőségét.

11. Fejezet – Delegációs szoba

Olyan helyen kell kialakítani, amely közel van a játékvezetői öltözőhöz valamint a csapatok öltözőjéhez, felszerelése tartalmazzon telefont, faxot, és internet csatlakozási lehetőséget.

12. Fejezet – Elsősegélynyújtó hely a játékosok és a játékvezetők részére

A stadionnak rendelkeznie kell egy megjelölt helyiséggel, ahol elsősegélyben és orvosi ellátásban lehet részesíteni a játékosokat és a játékvezetőket.

13. Fejezet – Dopping ellenőrző szoba

A stadionnak rendelkeznie kell egy olyan dopping ellenőrző helyiséggel.

Ennek a helyiségnek az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére.

Minimum 20 m² alapterületűnek kell lennie, tartalmaznia kell egy váró helyiséget, egy helyiséget a tesztek elvégzéséhez, egy WC-t a szomszédos helyen.

A váró résznek 8 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt.

A teszt helyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt, és egy WC-t a szomszédos helyiségben.

A WC-nek közvetlenül a teszt szoba mellett kell lennie, vagy külön helyiségben, de annak direkt átjárási lehetősége kell hogy legyen. A WC-ben egy angol WC-nek, egy folyóvízes mosdónak és lehetőség szerint egy tusolónak kell lennie.

14. Fejezet – Parkoló terület

Az öltöző épület előtt minimum 2 autóbusz és 10 személygépkocsi részére kell helyet biztosítani.

Ennek a parkoló területnek zártnak és biztonságosnak kell lennie a csapatok és a játékvezetők épülete előtt.

15. Fejezet - A nézőtér felszereltsége

A nézőtéren elhelyezett ülőhelyeknek egyedinek, rögzítettnek, számozottnak, a másik ülőhelytől elválasztottnak, formázottnak kell lennie.

Anyaga törhetetlen, nem gyúlékony. A háttámla magassága az ülőhely lapjától minimum 30 cm.

A stadionban büfének kell lennie minden szektorban.

16. Fejezet – Vendég nézők

Részükre a teljes befogadóképesség 5 %-át kell biztosítani külön szektorban.

17. Fejezet – Nyilvános be és kilépés

A beléptető és/vagy forgó kapuknak olyan formájúnak kell lennie, amely alkalmazásával elkerülhetőek a torlódások és zavartalanul biztosítják a tömeg haladását.

Valamennyi nyilvános területen levő kapunak egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie az összes szektorban. A stadion valamennyi kijárat kapujának megjelöltnak és kivilágítottnak kell lennie (pl. egyértelmű nemzetközi jelekkel).

A stadion valamennyi menekülő ajtajának és kapujának ami a pályára nyílik szükség esetén azonnal nyithatónak és biztonsági őrékkel biztosítottak kell lennie, amíg a stadionban néző tartózkodik.

Kifelé nyílnak kell lennie a kijárat és menekülő útvonalak irányába.

A vendég szurkolók részére a saját szektoruk könnyű megközelíthetősége érdekében megfelelően kitáblázottnak és megjelöltnek kell lennie.

A kijárat és menekülő kapukat egyértelmű jelzésekkel kell ellátni.

18. Fejezet – Vészhelyzeti világítási rendszer

Abból a célból, hogy a stadion valamennyi nézője áramszünet esetén is biztonságosan el tudja hagyni a stadiont, a kompetens hatóság által jóváhagyott olyan vészvilágítási rendszert kell alkalmazni, amely megvilágítja a kijárat és menekülési kapukat és az ehhez vezető útvonalakat.

19. Fejezet – Hangosbemondó rendszer

A stadiont fel kell szerelni hangosbemondó rendszerrel.

Ennek a rendszernek a hatótávolsága egyaránt ki kell hogy terjedjen a stadionon kívülre és belülre, áramszünet esetén is működni kell.

20. Fejezet – A nézőtéri WC-k

A stadion területén valamennyi szektorban megfelelően higiénikus és tiszta, egyenlően elosztott WC-nek kell lennie. Minden WC-ben és piszoár mellett kézmosó szernek és toalett papírnak is kell lennie.

80-20 %-os férfi-női nézői arányt feltételezve
125 női nézőre 1 angol WC
250 férfi nézőre 1 angol WC
125 férfi nézőre 1 piszoár
a minimum követelmény

21. Fejezet – Elsősegély a nézők részére

A stadion minden szektorában teljesen felszerelt elsősegély helynek kell lennie, amit a helyi hatóságnak kell jóváhagynia.

Ennek a helynek egyértelműen megjelöltnek és elérhetőnek kell lennie.

22. Fejezet – Mozgássérült nézők

Mozgássérült nézők és kísérőik részére megjelölt helyet kell biztosítani. Részükre mozgássérültek részére készített WC-t, frissítési lehetőséget és büfét kell biztosítani a közelben.

Minden 15 kerekos székes mozgássérült részére egy általuk használható WC-t kell biztosítani.

23. Fejezet – VIP ülőhelyek

A VIP ülőhelyeknek fedettnek kell lennie, a tribünön, zárható helyen, lehetőleg a felezővonalnál, de mindenképpen a két büntető terület között kell elhelyezni.

24. Fejezet – Média munkaterületek

A média képviselőinek egy külön helyiséget kell biztosítani, ami fel van szerelve asztalokkal, elektromos csatlakozókkal, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel.

25. Fejezet – Kamera pozíciók

A főkamera részére a felezővonalnál, a pálya szintjénél magasabb helyen kell kameraállást kiépíteni, ahonnan optimális képet tud sugározni.

A főkamerának a horizonthoz képest 15-20 fokban kell a pályára látnia.

26. Fejezet – Sajtó boks

Fedettnek és lehetőleg a felező vonalnál történő elhelyezésűnek kell lennie a tribünön.

Akadálymentesen kilátást kell hogy biztosítson a játéktérre és könnyen átjárhatónak kell lennie a többi sajtó munkahelyhez.

A boxban minden ülőhelyhez asztalt kell elhelyezni, fel kell szerelni telefonnal, elektromos csatlakozóval és internet elérési lehetőséggel.

A munkaasztalnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy laptop-ot, illetve notebook-ot lehessen rajta használni.

27. Fejezet – TV és rádió kommentátori állások

Fedettnek, lehetőleg a felező vonalnál elhelyezettnek kell lennie a tribünön.

Akadálymentesen kilátást kell hogy biztosítson a játéktérre és könnyen átjárhatónak kell lennie a többi sajtó munkahelyhez.

Minden kommentátori állást fel kell szerelni munkaasztallal, elektromos csatlakozóval, minimum 3 székkal.

Legalább egy kommentátori állást fel kell szerelni szélessávú internet csatlakozási lehetőséggel.

28. Fejezet – Műholdas közvetítő kocsi

A közvetítő kocsinak elzárt területet kell biztosítani, amely optimális esetben ugyanabban a magasságban van elhelyezve mint a főkamra. A talajnak szilárdnak és egyenletesnek kell lennie.

A közvetítő kocsik számára akadálymentes kilátást kell biztosítani a déli horizontra.

4. KATEGÓRIA

71. Fejezet – A játéktér mérete

A játéktér 105 m hosszú és
68 m széles.

72. Fejezet – Öltözők

A stadionban levő bírói öltöző minimum 20 m², felszereltsége minimum 2 zuhanyrózsa, egy angol WC, 6 fő részére ülőhely, egy asztal.

73. Fejezet – Világítás

A TV által is közvetített mérkőzéseken a stadionnak átlagosan minimum 1400 lux fényerősségű világítással kell rendelkeznie a rögzített kameraállások felé, a világításnak egységesen le kell fednie a játékteret még a szögletzászlónál is.

Abban az esetben, ha az állandó világítás megszűnik, a stadionnak olyan azonnal bekapcsoló szünetmentes áramforrással kell rendelkeznie, amelynek teljesítménye 800 lux.

74. Fejezet- Parkoló terület

Minimum 150 VIP személygépkocsi részére kell helyet biztosítani, amely biztonságosan megközelíthető.

75. Fejezet – Nézőtér felszereltsége

Az UEFA 2011. december 22-én kelt kiadványában pontosította az ideiglenes nézőtéri állások fogalmát.

E szerint: Ülés, amelyet az anyag tervezése és a kivitelezése során is egyértelműen arra szántak, hogy egy nagyon korlátozott időtartamra, nem megfelelő teherbírású alapon, nem kellően rögzítetten készül.

Az érthetőség kedvéért ezt a definíciót a következő képpen kell értelmezni: utal arra hogy az ideiglenes állások a tervezésének és kivitelezésének nem egyértelmű célja az állandó telepítés, a szerkezet nem megfelelően van beágyazva betonozott, nagy teherbírású alapba.

Példaként ideiglenes állásnak minősül és a tiltott meghatározások alá tudjuk sorolni azokat, amelyek:

- nem elég hatékonyak ahhoz, hogy ellenálljanak a véletlenszerű károsodásnak, mint például a jármű okozta sérülések, az időjárás viszontagságai, egy jelentős tömeg mozgásának
- állványzat felépítésén alapulnak
- nem engedélyezett mozgás és változatainak lehet alávetni
- rövid időre állítják fel, hogy növeljék a stadion befogadóképességét, kapacitását.

76. Fejezet – Nyilvános ki és bejáratok

A stadiont fel kell szerelni modern elektronikus számlálást ellenőrző beléptető rendszerrel, valós idejű mechanikus beléptettek számát elemző rendszerrel, meg kell akadályozni a hamis jeggyel történő belépést és a túlszűfolttságot.

77. Fejezet – Nézőtér kapacitása

A nézőtéren minimum 8000 ülőhelynek kell lennie.

78. Fejezet – Ellenőrző helyiség

A stadionban lenni kell egy irányító helyiségnek, ahonnan jó kilátás nyílik a stadion egészére és fel kell szerelni kommunikációs eszközökkel.

79. Fejezet – Zártláncú televíziós rendszer

A stadiont fel kell szerelni egy olyan zártláncú Tv-s rendszerrel amely folyamatos képet szolgáltat a stadionon belsejének egészéről és külső területeiről.

Ennek a rendszernek tudnia kell fényképet készíteni és színes képet biztosítani az irányító helyiségben.

80. Fejezet – VIP ülőhelyek és vendéglátásuk

A stadionban minimum 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet biztosítani, ebből 100 fő a vendég csapaté kell hogy legyen.

Biztosítani kell egy exkluzív vendéglátó helyiséget, melynek minimális alapterülete 400 m², helyileg az ülőhelyekkel összeköttetésben és nyilvánosság elől elzártnak kell lennie.

81. Fejezet – Média munkaterület

A média részére biztosítani kell egy minimum 200m² – es helyiséget, ahol legalább 75 fő részére van munkalehetőség.

A fotósok részére biztosítani kell egy zárt, teljesen felszerelt helyiséget, ahol minimum 25 fő tud egyszerre dolgozni.

82. Fejezet – Fő kameraállás

Minimum 10 m² alapterületű paltformot kell építeni részére, ahol 4 kamera helyezhető el.

83. Fejezet – Sajtó box

A sajtó részére egy olyan helyet kell berendezni, ahol minimum 100 fedett ülőhely van, legalább 50 fő elhelyezése asztalnál biztosított.

84. Fejezet – TV és rádió kommentátorok

A stadionban minimum 25 kommentátori állást kell biztosítani.

85. Fejezet – TV stúdiók

A stadionban minimum 2 TV stúdiót kell kialakítani, melynek mérete: 5 x 5 méter alapterületű, 2,3 m magas.

Az egyiknek bemutató stúdiónak kell lennie kilátással a pályára.

Minimum 4 helyet kell kialakítani flash interjúk készítésének lehetőségére, melynek mérete
2,5 m x 2,5 m.

86. Fejezet – Műholdas közvetítő kocsi

A stadion területén egy minimum 1000 m² területet kell biztosítani a közvetítő kocsi részére.

87. Fejezet – sajtó konferencia

A stadionban be kell rendezni egy sajtótájékoztató megrendezésére alkalmas helyiséget, felszereltsége: asztalok, székek, kamera állások, emelvény, elosztó doboz, hangosítás.

Minimum 75 fő újságíró részére ülőhelyet kell biztosítani.

A mix zónának fedettnek kell lennie, biztosítania kell 50 fő újságíró részére az elhelyezést.

Összegző előírás:

A fenti előírások bármely megsértése az UEFA fegyelmi szabályzatában szereplő büntetését vonja maga után.

Ez a rendelkezés 2010. május 1-én lépett életbe.

MLSZ INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

1. §

Alkalmazási terület

E szabályzatot kell alkalmazni:

A nemzeti válogatottak mérkőzésein, a sportszervezetek nemzetközi mérkőzésein, a nemzeti bajnokságok, Magyar és Liga Kupa keretében szervezett mérkőzések, lebonyolításához használt nagypályás labdarúgó, futsal pályák minősítése, hitelesítése és osztályba sorolásával kapcsolatosan.

A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége adhat határozatában.

I. Fejezet

NAGYPÁLYÁK MINŐSÍTÉSE, OSZTÁLYBA SOROLÁSA

2. §

Játéktérre vonatkozó általános előírások

(1) **Játéktér felépítése, kialakítása:**

Méretei az osztályba sorolás függvényében változhat, de minden esetben téglalap alakú;

A játéktéren (ideértve a fűbe nyírt, a kapu elemein, a kapuhálón) mindennemű reklám tilos! A sarok- és felezővonal zászlóin, ezek rúdjaiban a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.

(2) **Vonalazások:**

A vonaloknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb;.

A vonaloknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni.

A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak;

Anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok testi épségét;

Színe: üssön el a mindenkori talaj színétől.

(3) **Határvonalak:**

A játékteret egyenes határvonalakkal kell jelölni.

(4) **Kapuk:**

- a) **Helye:** mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól
- b) **Mérete:** a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m.
- c) **Anyaga:** I - III. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból vagy más hasonló anyagból kell készülnie.
IV - VI. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból, fémből vagy fából, vagy más hasonló anyagból kell készülnie.
- d) **Formája:** Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie. A kapu elemek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 12 cm.
- e) **Rögzítése:** a kapuoszlopokat legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a háló tartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a játékosokra.

(5) **Kapuhálók:**

A kapuk mögött kapuhálókat kell rögzíteni a játéktérrel ellentétes, hátoldalukon kialakított kis kampókra, lent a talajhoz un. hálórögzítő kerettel (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig hálótartó kötéllel, a keresztléc magasságában, azzal párhuzamosan, belógás mentesen, rugalmasan kerüljön megtartásra.

Anyaga: Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötessűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.

A hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló huzattal kell bevonni, amely folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;

A kapu elemeit és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.

(6) **Kapuelőtér:**

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük

- (7) **Büntetőterület, büntetőpont:**
A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve.
A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek.
A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm.
Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.
- (8) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör:**
A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre), a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, un. Kezdőkörrel kell körül venni.
- (9) **Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló:**
a) Az alapvonal és az oldalvonal találkozását sarokpontnak nevezzük.
b) A sarokív sugarának mérete 1 m.
c) A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni.
d) A rúd (fa vagy műanyag) él mentes és legömbölyített végű legyen, a felezővonalaknál is helyezhetők el zászlót tartó rudak, de csak a játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1 m-re.
e) A zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie.
- (10) **Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés):**
Szöglettrügásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.
- (11) **Kispadok (a hazai és vendégcsapat részére):**
Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.
- (12) **Technikai zóna:**
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására.
A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.
- (13) **Műfüves pályák:**
A műfüves pályákat be kell sorolni abba az osztályba, amelynek előírásaira a feltételekkel rendelkezik.

3. §

Első osztályú pálya A létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1 sz. melléklet)

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

A szervező sportszervezet a vendég sportszervezet által szervezetten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére köteles fenntartani térítésmentes, őrzött parkolót a vendégszektor közelében.

(2) **Külső kerítés**

A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

(3) **Bejárati kapu**

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

(4) **Beléptető rendszer**

A szervező a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat.

2013. június 30-ig valamennyi NB I-es stadionban meg kell valósítani a kártyás beléptetés rendszerét, a megfelelő háttér adatbázisokkal, ellenőrzési szolgáltatásokkal.

(5) **A nézőtér**

A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.

A befogadóképessége eléri az 5000 főt;

A létesítménynek legalább 1000 egyedi ülőhellyel kell rendelkeznie, melynek 30 cm magas a háttámlája.

A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén.

A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.

A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.

1000 nézőnként férfiaknak 5 angol WC-t és 8 piszoárt, női nézőknek 5 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a létesítményt csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni.

A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.

A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral; 50 főt meghaladó vendégnéző szám esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektorban kötelező.

A nézőtéri komfort (büfék, WC-k) kiépítettsége 2014. június 30-ig meg kell feleljen az UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok előírásainak (2010). 80-20%-os férfi-női nézői arányt feltételezve:

125 női nézőre, egy angol WC
250 férfi nézőre, egy angol WC
125 férfi nézőre, egy piszoár a minimum követelmény

Mozgássérült nézők és kísérőik részére megjelölt helyet kell biztosítani. Részükre mozgássérültek részére készített WC-t, frissítési lehetőséget és büfét kell biztosítani a közelben.

Minden 15 kerekesszékes mozgássérült részére egy általuk használható WC-t kell biztosítani.

Az üzemelő létesítményeknél a Szabályzat hatályba lépésekor meglévő állapot alapján kell hitelesíteni a nézőtéri előírásokat. Új pálya építésekor a Szabályzatban meghatározottak megépítése kötelező.

(6) **Biztonságtechnikai előírások**

A mérkőzés biztonsági feltételeinek megteremtése érdekében a szervezők biztonsági szolgálatokat alkalmazhatnak, melynek a létszámát az MLSZ Biztonsági Szabályzata tartalmazza (3.6)

A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) acélszerkezetű kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. A hazai szurkolók, és a vendégszurkolók, elválasztása megfelelő magasságra emelt sűrű hálóval legyen ellátva, amely jelentősen megnehezíti a különböző tárgyak bedobását, de a játéktérre való rálátást jelentősen nem zavarja.

Azokon a pályákon, amelyeken a fent nevezett kerítés, illetve háló nem áll rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást valamint a rendzavarást megakadályozni.

A nézőtérén különálló szektorokat kell kialakítani.

Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni. Az állóhelyeken történő tömeghullámozást meggátoló kerítéselemeket az építész-rendészeti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.

Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett un. Menekülő kapukon keresztül kell biztosítani.

A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.

(7) Hangosítás

A létesítményen belül és kívül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

A létesítmény hangosítási rendszere a biztonsági vezetési pont hangosítására, a vezetési pont személyzete által, bármikor átkapcsolható legyen.

(8) Eredményjelző berendezés

Elektromos üzemeltetésűnek kell lenni.

Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását.

Mérete: minimum 2x4 méter

(9) A játékos öltöző

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Öltözőnként 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);

Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát.

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral.

(10) Gyúró szoba

Az öltöző mellett kell lennie gyúró szobának 1 masszírozó ágygal, vagy az öltözőben kell biztosítani 1 masszírozó ágyat.

(11) Játékvezetői öltöző

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) 1 db hűtőszekrényt;
- d) Számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést
- e) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval.
- f) 1 db elektromos cseretáblát;

(12) Orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szoba

Az öltözők mellett (vagy azon a folyosón) kell lenni az orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szobának; ez lehet egy vagy két külön helyiség is.

Az orvosi szoba felszereltsége

1 vizsgálóágy, 1 hordágy, 1 üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 oxigénpalack (maszkkal), 1 vérnyomásmérő és 1 telefon készülék; 1 újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény,

Az ellenőrző (dopping-kontroll) szoba felszereltsége
4 fő részére ülőhely és fogas, 1 hideg-melegvízes zuhanyzó és kézmosó, 1 angol WC, 1 asztal és 4 szék, 1 db hűtőszekrény

(13) Elsősegély szoba nézők részére:

A nézők orvosi ellátására szolgál és felszerelésének meg kell egyeznie az orvosi szoba felszerelésével. Amennyiben nem áll rendelkezésre, abban az esetben felszerelt roham mentőkocsival kell helyettesíteni.

(14) Ellenőri szoba:

Közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez.

Felszereltsége:

1 asztal, 1 szék, 1 ruhásszekrény vagy fogas, 1 telefonkészülék, 1 fénymásoló és 1 fax gép;

(15) Biztonsági irányító csoport helyisége

A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér minden egyes pontja jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan működése.

Közvetlen kapcsolatban kell lenni a létesítmény hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, és biztosítva legyen a hangosítás önálló átvétele.

Felszereltsége: biztonsági pult, videó rendszer, kamerafigyelő rendszer, 2 íróasztal, 4 szék, külső-belső vonallal ellátott telefon.

A helyiség a szurkolóktól jól elszeparált helyen legyen.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(16) Center pálya:

Természetes füves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága: 105 m

Szélessége: 68 m ;

Az infrastruktúra fejlesztésével 2014. június 30-ig minden NB I-es sportszervezet stadionjában természetes fűvel ellátott centerpályát kell kialakítani. A pályagyepnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) meg kell felelnie a FIFA licencének, amely a FIFA akkreditált laboratóriumában elkészített standardok alapján lett rögzítve.

b) Meg kell felelnie a nemzeti hatályos jogszabályok követelményeinek.

c) A játéktér felületének zöldnek kell lennie, fehér vonalazással.

A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özvívyszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.

A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az UEFA által meghatározott egész szezont valamilyen játéknapiján.

A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 21 méteres szint alá.

(17) Tartalék játékvezető:

Részére külön kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál.

Itt kell elhelyezni: 1db asztalt és 1 db széket.

(18) **Kispadok**

Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében.

Az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.

Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.

Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.

(19) **Technikai zóna**

A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni;

A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re;

A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.

(20) **Hordágy**

A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja;

Lehet: - hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít;

- elektromos meghajtású (önjáró): egy gépkocsivezetővel.

Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.

(21) **Készletláti táskák**

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törölkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájszecek, nyelvspatula, kíséző jegy a sérültnél íróeszköz, zseblámpa.

(22) **Belső kerítés**

A játéktér oldalvonalától (a stadion építésétől függően) legalább 3 m, a kapuk mögött 5 m távolságra, a vendégcsapat szurkolói részére fenntartott helyen, valamint a hazai „ultrák” részére fenntartott nézőtéren összefüggő, a nézőtér felől legalább 2,2 m magas kerítést kell építeni, melynek anyag megnehezíti a játéktérre való bejutást. A meglévő kerítéseknél minden szektor előtt legalább egy sárgára (világos színűre) festett menekülő kaput kell kialakítani.

Azokban a létesítményekben, ahol a belső kerítés nem folyamatosan körbefutó, (pl.: főleg a családi szurkolói közösségek) illetve vannak benne megszakítások, ott megfelelő számú élő erővel és mobil kerítések alkalmazásával kell elejét venni, illetve megakadályozni a nézők által a pályára történő bedobálásokat, valamint a nézők játéktérre történő bejutását.

(23) **Játékos kijáró**

Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején;

méretei: szélessége legalább 1,5 m, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsőknél ill. a lejtőknél is) érje el 2 métert.

Kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal;

8 m-nél hosszabb távolság valamint belső lépcső ill. lejtő esetén elektromos megvilágítás;

Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható; „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen.

Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.

(24) **Villanyvilágítás:**

A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pályán átlagosan 1200 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

A létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell a szünetmentes áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén ennek az áramforrásnak biztosítania kell az eredeti teljesítmény 2/3-át (800 lux), amely mellett a mérkőzést be lehet fejezni. További feladat a menekülési utat jelző piktogramok állandó és szünetmentes megvilágítása.

Egyéb szolgáltatások

(25) **Parkoló hely:**

A létesítmény területén, a külső kerítésen belül a vendégcsapat autóbúsa, a játékvezetők, a média képviselői és a VIP vendégek részére elkülönített parkolóhelyet kell kialakítani.

A parkolóhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók mozgása ne korlátozza vagy keresztesse a játékosok, játékvezetők és ellenőrök mozgását. Az infrastruktúra fejlesztésével 2014. június 30-ig el kell érni, hogy a parkolóhelyek kiépítettsége megfeleljen az UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok előírásainak (2010): az öltözőépület előtt minimum 2 autóbúsa, és 10 személygépkocsi részére kell helyet biztosítani. Ennek a parkoló területnek zártnak és biztonságosnak kell lennie a csapatok és a játékvezetők épülete előtt.

Minimum 100 VIP személygépkocsi részére kell helyet biztosítani, amely biztonságosan megközelíthető.

Az üzemelő létesítményeknél a Szabályzat hatályba lépésekor meglévő állapot alapján kell hitelesíteni a parkoló helyi előírásokat. Új pálya építésekor a Szabályzatban meghatározottak megépítése kötelező.

(26) **VIP terem**

A VIP vendégek fogadására alkalmas terem kell kialakítani

(27) **A Tudósítók és a média munkájának biztosítása:**

A technikai feltételek fejlődésével a kornak megfelelő lehetőség biztosítása.

Minimum 10 fő részére kell biztosítani asztalt és széket olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet minimális sávszélessége el kell, hogy érje az 3 Mbit/sec-t. A munkahelyeknek jól megvilágítottak kell lenniük.

A média képviselői részére biztosítani kell a parkolóból a munkahelyre jutás biztonságos feltételeit.

A mérkőzés közvetítését több kamera is végezheti. Azok elhelyezését a helyszínen a TV-s társaságok a szervezőkkel kell, hogy egyeztessék.

A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett helyet kell biztosítani, ahonnan megfelelő rálátás nyílik a pályára és a nézőterre. A fő kameraállás minimum 2 kamera elhelyezésére kell hogy alkalmas legyen, ennek minimális mérete 3x2 m.

A közvetítéshez szükséges optikai kábel csatlakozási pontjait ki kell építeni.

A közvetítés riporterének páholszerűen kialakított közvetítő helyet kell kialakítani megfelelő megvilágítással, minimum 1 asztallal és 3 székkal valamint internet csatlakozási lehetőséggel olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amely legalább 20 m², itt el kell helyezni 2 db. olyan asztalt, amely mögé le tud ülni legalább 4 fő, az újságírók részére el kell helyezni legalább 15 széket.

A sajtó részére biztosítani kell olyan helyet, ahol fénymásolási lehetőség áll rendelkezésre.

Egy sajtó munkaterületet ki kell jelölni, ennek területe legalább 20m², szükség esetén ez megegyezhet a sajtótájékoztatónak fenntartott helyiséggel, illetve egyéb, az épületben levő helyiséggel.

A mérkőzés utáni riportok készítéséhez ki kell alakítani egy „Mix zónát”, amely terület a játékos öltöző és az épület kijárata között helyezkedik el.

A fotósok részére biztosítani kell olyan helyiséget, ahol internet csatlakozási lehetőség van.

4. §

Másod osztályú pálya

A létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1 sz. melléklet)

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

A szervező sportszervezet a vendég sportszervezet által szervezetten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére köteles fenntartani térítésmentes, őrzött parkolót a vendégszektor közelében.

- (2) **Külső kerítés**
A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.
- (3) **Bejárati kapu**
A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.
A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.
- (4) **Beléptető rendszer**
A szervező a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat.
- (5) **Nézőtér**
A befogadóképessége eléri a 2000 főt;
A nézőtéri lelátón legalább 600 ülőhelynek kell lennie (lehetőleg egyedi ülőhelyek)
A lelátó befogadóképessége 10%-nak megfelelő, de legalább 200 főnek elegendő elkülönített vendégszektor kialakítása
1000 nézőnként férfiaknak 5 angol WC-t és 8 piszoárt, női nézőknek 5 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a létesítményt csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni.
A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.
- A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejárati kapuval és mellette lévő pénztárral; 50 főt meghaladó vendégnéző szám esetén BÜFÉ megnyitása kötelező.
a kapukat a mérkőzések alatt nyitva kell tartani, őrzésükről külön kell gondoskodni.
- (6) **Tájékoztató rendszer**
A résztvevők és nézők állandó tájékoztatására hangosbemondó rendszert illetve eredményjelző táblát (ez lehet mechanikus is) kell üzemeltetni.
- (7) **Játékos öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral.

(8) **Játékvezetői öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) 1 db hűtőszekrény;
- d) Számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést
- e) közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(9) **Stadion vagy fő pálya:**

Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága: 105 m
Szélessége: 68 m

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága 102 - 105 m
Szélessége 62 - 68 m

(10) **Kispad:**

Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében.

Az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.

Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.

Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.

(11) **Technikai zóna**

A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni;

A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re;

A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;

(12) **Hordágy**

A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja;

Lehet: - hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít;

- elektromos meghajtású (önjáró): egy gépkocsivezetővel.

Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.

(13) **Készletláti táska**

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötözö kendő, gyorskötözö-pólya, ragtapasz, mullpólya, törlökendő, háromszögkendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnek íróeszköz, zseblámpa

(14) **Belső kerítés**

A játéktér oldalvonalától (a stadion építésétől függően) legalább 3 m, a kapuk mögött 5 m távolságra, a vendégcsapat szurkolói részére fenntartott helyen, valamint a hazai „ultrák” részére fenntartott nézőtéren összefüggő, a nézőtér felől legalább 2,2 m magas kerítést kell építeni, melynek anyag minősége megnehezíti a játéktérre való bejutást. A meglévö kerítéseknel minden szektor előtt legalább egy sárgára (világos színűre) festett menekülö kaput kell kialakítani.

Azokon a helyeken, ahol a belső kerítés nem folyamatosan körbefutó (pl.: főleg a családi szurkolói közösségek), illetve vannak benne megszakítások, ott megfelelő számú élö erővel és mobil kerítések alkalmazásával kell elejét venni, illetve megakadályozni a nézők által a pályára történő bedobálásokat, valamint a nézők játékérre történő bejutását.

(15) **Játékos kijáró**

Az öltözőkből a játéktérre vezetö utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy az a nézőktől elzárt terület legyen, azt a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz tartozó vezetők bármikor biztonságosan használhassák;

Az oldalkerítés csak rögzített lehet.

Kialakítása: Zárt, Szélessége legalább 1,5 m, Magassága legalább 2 m-nek.

(16) **Tartalék pálya**

A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is rendelkeznie kell, melyeknek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább harmad osztályú besorolásúaknak kell lenniük.

(17) **Biztonságtechnikai előírások**

A nézőtéren különálló szektorokat kell kialakítani,

Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni.

Az állóhelyeken történő tömeghullámozást meggátolö kerítéselemeket az építés-rendészeti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.

Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló, minden szektor előtt legalább egy sárgára festett un. menekülö kapun keresztül kell biztosítani.

A menekülö kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.

(18) **Villanyvilágítás**

Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges, ehhez minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni és fénymérési jegyzökönyvvel bizonyítani azt.

Egyéb szolgáltatások

(17) **Parkoló hely**

A létesítmény területén, a külső kerítésen belül a vendégcsapat autóbusza, a játékvezetők, a média képviselői és a VIP vendégek részére elkülönített parkolóhelyet kell kialakítani.

Parkolóhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók mozgása ne korlátozza vagy keresztesse a játékosok, játékvezetők és ellenőrök mozgását.

(18) **VIP terem**

A VIP vendégek fogadására alkalmas terem kell kialakítani.

(19) **Tudósítók munkájának biztosítása**

A technikai feltételek fejlődésével a kornak megfelelő lehetőség biztosítása.

A média képviselői részére biztosítani kell a parkolóból a munkahelyre jutás biztonságos feltételeit.

Tudósítók esetében legalább 6 fő részére kell biztosítani asztalt és széket olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetőek.

A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet minimális sávszélessége el kell, hogy érje az 1 Mbit/sec-t. A munkahelyeknek jól megvilágítottak kell lennie.

A mérkőzés közvetítését több kamera is végezheti. Azok elhelyezését a helyszínen a TV-s társaságok a szervezők kell, hogy egyeztessék.

A közvetítés riporterének közvetítő helyet kell kialakítani megfelelő megvilágítással, legalább 1 asztallal és 2 székkal valamint internet csatlakozási lehetőséggel olyan helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetőek.

5. §

Harmad osztályú pálya

A létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1. sz. melléklet)

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

(2) **Külső kerítés**

A létesítményt legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

- (3) **Bejárati kapu**
A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.
A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.
- (4) **Nézőtér**
Befogadóképessége eléri az 500 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;
- (5) **Játékos öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral.
Ha a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
- (6) **Játékvezetői öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
c) 1 db hűtőszekrény;
d) Számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést.
e) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (7) **Stadion vagy fő pálya:**
Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
- | | |
|-------------------|---------------|
| Hosszúsága | 105 m |
| Szélessége | 68 m ; |
- Az alábbi eltérések elfogadhatóak:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Hosszúsága | 95 - 110 m |
| Szélessége | 60 - 75 m; |

- (8) **Játékos kijáró**
Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
Szélessége legalább 1,5 m, Magassága legalább 2 m.
A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.
- (9) **Belsőkerítés**
A játékteret oldalvonalától legalább 3 m-re, a kapuk mögött 5 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni.
Magassága legalább 1,2 m.
- (10) **Kispad**
Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében.
Az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.
Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.
Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható
- (11) **Technikai zóna**
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;
A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;
- (12) **Hordágy**
A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja;
Hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít;
Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.
- (13) **Készletláti tásk**
Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törölkendő, háromszögkendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnék íróeszköz, zseblámpa
- (14) **Tartalék pálya**
A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is rendelkeznie kell, melyeknek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább negyed osztályú besorolásúaknak kell lenniük.
- (15) **Villanyvilágítás**
Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges, amit a minden bajnoki év kezdetén hitelesítési bemérést el kell végeztetni és fénymérési jegyzőkönyvvel bizonyítani azt.

6. §

Negyed osztályú pálya

Létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1. sz. melléklet)

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

(2) **Külső kerítés**

A létesítményt legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

(3) **Bejárati kapu**

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

(4) **Nézőtér**

Befogadóképessége eléri legalább az 500 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.

(5) **Játékos öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Öltözőnként 18 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat);

Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval és a mellékhelyiségnek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;

Ha a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;

(6) **Játékvezetői öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 széssel;
- c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(7) **Stadion vagy fő pálya**

Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága	105 m
Szélessége	68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága	95 - 110 m
Szélessége	60 - 75 m;

(8) **Játékos kijáró**

Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.

Szélessége legalább 1,5 m, Magassága legalább 2 m.

A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.

(9) **Belsőkerítés**

A játéktér oldalvonalaktól legalább 3 m-re, és - lehetőség szerint - a kapuk mögött is 3 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen.

(10) **Kispad**

Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében.

Az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.

Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.

Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.

(11) **Technikai zóna**

A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni; A vonalazást 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;

- (12) **Hordágy**
A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja; Hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít; Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.
- (13) **Készenléti táska**
Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törülőkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnek íróeszköz, zseblámpa
- (14) **Tartalék pálya**
A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is rendelkeznie kell, melyeknek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább ötöd osztályú besorolásúaknak kell lenniük.
- (15) **Villanyvilágítás**
Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges, amit a minden bajnoki év kezdetén hitelesítési bemérést el kell végezteni és fénymérési jegyzőkönyvvel bizonyítani azt.

7. §

Ötöd osztályú pálya

Létesítményre vonatkozó előírások

- (1) **Tájékoztató táblák:**
A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1. sz. melléklet)
A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.
- (2) **Külső kerítés**
A létesítményt legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.
- (3) **Bejárati kapu**
A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.
A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

- (4) **Nézőtér**
Befogadóképessége eléri legalább az 300 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.
- (5) **Játékos öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
Öltözőnként 18 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral.
Ha a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni.
- (6) **Játékvezetői öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.
Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (7) **Stadion vagy fő pálya:**
Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága	105 m
Szélessége	68 m ;

 Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága	95 - 110 m
Szélessége	60 - 75 m;
- (8) **Játékos kijáró**
Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
- (6) **Belső kerítés**
A játéktér legalább az egyik oldalvonalától legalább 3 m-re, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen;

- (7) **Kispad**
Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében. Az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen. Mérete: hossza legkevesebb 10 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1 m; magassága legalább 2 m. Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.
- (8) **Technikai zóna**
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;
A vonalazást 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.
- (9) **Hordágy**
A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja; Hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít;
Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.
- (10) **Készenléti táska**
Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törölkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnék íróeszköz, zseblámpa
- (11) **Tartalék pálya**
A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is rendelkeznie kell, melyeknek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább hatod osztályú besorolásúaknak kell lenniük.
- (12) **Villanyvilágítás**
Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges, amit a minden bajnoki év kezdetén hitelesítési bemérést el kell végeztetni és fénymérési jegyzőkönyvvel bizonyítani azt.

8. §

Hatod osztályú pálya

Létesítményre vonatkozó előírások

- (1) **Tájékoztató táblák:**
A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1. sz. melléklet)
A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

- (2) **Külső kerítés**
A létesítményt legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.
- (3) **Bejárati kapu**
A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.
A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.
- (4) **Nézőtér**
Befogadóképessége eléri legalább az 300 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.
- (5) **Játékos öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
Öltözőnként 18 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);
Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellék helyiségnek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;
Ha a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
- (6) **Játékvezetői öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.
Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellék helyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (7) **Stadion vagy fő pálya:**
Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága	105 m
Szélessége	68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága	95 - 110 m
Szélessége	60 - 75 m;
- (8) **Játékos kijáró**
Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
- (9) **Belső kerítés**
A játékeret legalább az egyik oldalvonalától legalább 3 m-re, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen.
- (10) **Kispad**
Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében. Az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.
Mérete: hossza legkevesebb 10 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1 m; magassága legalább 2 m.
Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfa merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.
- (11) **Technikai zóna**
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni; A vonalazást 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.
- (12) **Hordágy**
A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja. Hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít.
Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.
- (13) **Készenléti táska**
Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törülőkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájszepek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnék íróeszköz, zseblámpa.
- (14) **Villanyvilágítás**
Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges, amit a minden bajnoki év kezdetén hitelesítési bemérést el kell végeztetni és fénymérési jegyzőkönyvvel bizonyítani azt.

II. Fejezet

FUTSAL PÁLYÁK MINŐSÍTÉSE, AZ OSZTÁLYBA SOROLÁSA

9. §

Játéktérre vonatkozó általános előírások

(1) **Játéktér kialakítása**

A játéktér minden esetben téglalap alakú. A hosszának meg kell haladnia a szélességét.

(2) **A játéktér határoló vonalak**

A játéktér jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak, ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalonak, a rövidebbeket alapvonalként nevezzük.

Minden vonalnak 8 cm szélesnek kell lennie.

A felezővonal két egyenlő részre osztja a játéktér területét.

Kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 m sugarú körívet kell húzni.

(3) **A büntetőterület**

Mindkét kapuszólop külső élétől egy-egy 6 méter sugarú negyed körívet kell megjelölni. A körívek kijelölését a kapuszólopok külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 méter hosszú képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalon irányába és egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed körívek felső pontjait egy 3,16 méter hosszúságú, a kapuvonallal párhuzamos egyenessel kell összekötni. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.

(4) **Büntetőpont:**

Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.

(5) **A második büntetőpont:**

Mindkét térfélen mindkét kapuszóloptól egyenlő távolságra a kapuvonaltól 10 m-re a játéktérre befelé egy jól látható jelet kell megjelölni. Ez a büntetőpont.

(6) **Szöglet negyed körív:**

Minden sarokponttól egy 25 cm sugarú negyed körívet kell a játéktérre húzni. A szöglettrúgásokat innen kell elvégezni.

(7) **A cserezóna:**

A cserezóna az oldalonak mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül kell a cserét elvégezni.

A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre is ki azon kívülre.

A cserezónát a felezővonalától 5 m-re kell felfesteni. Az időmérőnek a felezővonalnál szabad kilátást kell biztosítani.

- (8) **A kapuk:**
A kapukat a kapuvonal közepére kell felállítani.
A kapuk két kapuoszlopból állnak és felül egy a kapuvonallal párhuzamos felsőléccel van összekötve.
A két kapuoszlop távolsága (belső éltől mérve!) 3 m, a keresztléc távolsága a kapuvonaltól 2 m. A kapukat a balesetek megelőzése érdekében rögzíteni kell, úgy hogy a helyéről ne tudjon elmozdulni.
A kapuoszlopok és a felsőléc szélessége 8 cm. A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.
A hálókát ki kell feszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.
- (9) **A játéktér felülete:**
A játéktér felületének simának kell lenni. Ajánlott fa, vagy műanyag borítású talaj. Beton vagy aszfalt nem engedélyezett.
- (10) **Az időmérő köteleességei:**
Minden mérkőzésen egy időmérő vesz részt.
Tartózkodási helyük a két cserezőna közt van a felező vonalnál.
Az időmérőt megfelelő időmérő és eredményjelző eszközökkel kell a szervező csapatnak ellátni. A játéktéren kívül az eredményjelző táblának alkalmasnak kell lenni a halmozott szabálytalanságok jelzésére és egyidejűleg több kiállítás idejének mérésére is alkalmasnak kell lennie.

10. §

Első osztályú pálya

A csarnok létesítményre vonatkozó előírások

- (1) **Tájékoztató táblák**
a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) tájékoztató táblákat kell elhelyezni.
b) A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők, szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a sportcsarnokon kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.
c) A szervező sportszervezet a vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére köteles fenntartani térítésmentes, őrzött parkolót a vendégszektor közelében.
- (2) **Bejárati kapu**
a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
b) A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
c) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

- (3) **A nézőtér**
- a) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.
 - b) A létesítménynek legalább 200 ülőhellyel kell rendelkeznie.
 - c) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.
 - d) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.
 - e) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.
 - f) 200 nézőnként férfiaknak 2 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.
 - g) A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral.
 - h) 30 főt meghaladó vendégnéző szám esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektorban kötelező.
- (4) **Biztonságtechnikai előírások**
- a) A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását.
 - b) A nézőtéren különálló szektorokat kell kialakítani.
- (5) **Hangosítás**
- A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatót kell biztosítani a mérkőzésrel kapcsolatos eseményekről.
- (6) **Időmérő berendezés**
- a) Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie, mutassa a mérkőzés időtartamát, eredményét.
- (7) **Játékos öltöző**
- Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat);
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdó;
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;
Ha a zuhanyzó közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
- (8) **Játékvezetői öltöző**
- Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(9) **Pálya**

a) A játéktér minden esetben téglalap alakú kell, hogy legyen. A hosszának meg kell haladnia a szélességét.

Hosszúsága: 40 m.

Szélessége: 20 m.

b) Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága: 38-42 m

Szélessége: 18-22 m

(10) **Időmérő asztal**

a) Az időmérő és a harmadik játékvezető részére külön asztalt és 2 db széket szükséges biztosítani a felező vonalnál.

b) Az időmérő asztalon el kell helyezni egy, a halmozott szabálytalanságok jelzésére alkalmas eszközt, amely kiváltható az elektromos eredményjelzőn való megjeleníthetőséggel.

(11) **Cserepadok**

a) A cserepadokat azonos oldalon, a cserezónával megegyező helyen az oldalvonal mellett, a felezővonalától 5 m-re kell elhelyezni.

b) A kispadnak legalább 8 méter hosszúnak kell lennie, vagy 12 db széket kell elhelyezni.

(12) **Belső kerítés, palánk, oldalfal**

a) A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánk vagy kerítés nehezítse meg a játéktérre való bejutást.

Egyéb szolgáltatások

(13) **Tudósítók munkájának biztosítása**

Legalább három asztalt és három széket kell biztosítani olyan helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állvány biztosítása.

b) A sajtó képviselőinek, páholyszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

11. §

Másodosztályú pálya

A csarnok, létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák**

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők, szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a sportcsarnokon (termen) kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

(2) **A nézőtér**

A létesítménynek legalább 50 ülőhellyel kell rendelkeznie.

A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.

50 nézőnként férfiaknak 1 angol WC-t és 1 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban (teremben) lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.

(3) **Biztonságtechnikai előírások**

A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását.

(4) **Időmérő berendezés**

Nem kötelező.

(5) **Játékos öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat);
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílítani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdó;
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílítani WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;
Ha a zuhanyzó közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;

(6) **Játékvezetői öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) közvetlenül az öltözőből kell nyílítani a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (7) **Futsal pálya**
- a) A játéktér minden esetben téglalap alakú kell, hogy legyen. A hosszának meg kell haladnia a szélességét.
Hosszúsága: 40 m.
Szélessége: 20 m.
- b) Az alábbi eltérések elfogadhatóak:
Hosszúsága: 32-42 m
Szélessége: 16-22 m
- (8) **Időmérő asztal**
- a) Az időmérő és a harmadik játékvezető részére külön asztalt és 2 db széket szükséges biztosítani a felező vonalnál.
- b) Az időmérő asztalon el kell helyezni a halmozott szabálytalanságok jelzésére alkalmas eszközt, amely kiváltható az elektromos eredményjelzőn való megjeleníthetőséggel.
- (9) **Cserepadok**
- a) A cserepadokat azonos oldalon, a cserezónával megegyező helyen az oldalvonal mellett, a felezővonalától 5 m-re kell elhelyezni.
- b) A kispadnak legalább 8 méter hosszúnak kell lennie, vagy 12 db széket kell elhelyezni.

III. Fejezet

Az MLSZ HITELESÍTÉSI SZABÁLYAI

12. §

Alkalmazási terület

E szabályokat kell alkalmazni:

A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett nagypályás és futsal bajnokságban szereplő sportszervezetek pályáinak hitelesítési eljárása során.

A hitelesítés általános feltételei és a létesítmények osztályba sorolása

- (1) A labdarúgó pályákat minden bajnoki évben hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Valamennyi pálya kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat, valamint a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte és azt a sportrendezvény megtartására alkalmasnak minősítette, ezen felül az egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelőnek minősítette valamint a kiürítési és menekülési tervnek a megléte és az ezeket igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak.

Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg!

- (2) Abban az esetben, ha a hitelesített létesítményben a létesítmény tulajdonosa vagy a bérlő, illetve a létesítmény használója a bajnoki év közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel illetve az öltözőkkel, köteles kérni a létesítmény újra hitelesítését.
- (3) Meglévő sportlétesítmények korszerűsítése vagy újak építése akkor engedélyezhető, ha
- a) az építési terv tartalmazza a szabályzatban a megfelelő osztályba soroláshoz szükséges valamennyi feltételt;
 - b) megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek;
 - c) megfelel az építési és egészségügyi előírásoknak;
 - d) figyelembe veszi a biztonságtechnikai előírásokat, különös tekintettel a nézők biztonságos elhelyezésére;
 - e) a fogyatékos nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot.
- (4) A hitelesítést végző szervezeti egységnek a hitelesítés időpontjáról az 2. sz. melléklet szerint értesítést kell küldeni a sportszervezetek részére, melyben fel vannak sorolva a hitelesítés feltételei.
- (5) A hitelesítést végző(k)nek a 6. vagy 7. sz. melléklet szerinti „TANÚSÍTVÁNYT” kell készíteni, melyből:
- egy példányt a létesítményben; □

- egy példányt az MLSZ hitelesítést végző szervezeti egységnél kell tartani.

- (6) A hitelesítési díj és az utazási költség a pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik. A hitelesítési díj mindenkor az MLSZ hatályos Díjfizetési rend szerint fizetendő.
- (7) Az év közben végrehajtott hitelesítés költségei is a pályatulajdonost, vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik.
- (8) Valamennyi az NB I. és NB II. osztályú bajnokságban szereplő sportszervezetek pályáinak hitelesítését az MLSZ, az alacsonyabb osztályú bajnokságokban szereplőket a megyei szervezetek egysége hitelesítik.
- (9) A mérkőzésre kijelölt játékvezető a hitelesítést és az osztályba sorolást nem minősítheti, nem változtathatja meg, észrevételeit a játékvezetői jelentésben kell megtennie. Jogköre csak arra hatalmazza fel, hogy a játéktér és felszerelése a mérkőzés időpontjában játékra alkalmas-e vagy sem.

13. §

A nagypályás labdarúgó pályák méretei, a pályák mérésének módszere

- (1) Valamennyi mért értéket a 4. sz. mellékletet képező „Kisegítő Lapon” kell rögzíteni.

A nemzetközi szintű és az I. osztályú pálya méret: 105 x 68 m.

A II. osztályú pályák mérete:

**105 m hosszú, ez 102 m-ig eltérhet
68 m széles, ez 62 m-ig eltérhet**

III-VI. osztályú pályák mérete:

**Hossza: 95 m - 110 m-ig
Szélessége: 60 m - 75 m-ig**

A pálya hosszát mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az alapvonal külső széléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét. Az oldalvonal mentén haladva a felező vonal közepéig mérünk, itt leolvassuk a mért értéket, majd a másik térfél hosszát úgy mérjük, hogy a felező vonal közepére illesztjük a mérőszalag „0” értékét és az oldalvonalon tovább haladva a másik alapvonal külső szélénél mért értéket leolvassuk. A két mért érték között eltérés nem lehet.

Az így összeadott értékek adják a pálya hosszát.

Ezt a mérést a másik oldalvonal mentén is el kell végezni.

A pálya szélességét mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál a mérőszalag „0” értékét az oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd az alapvonal mentén haladva a kapu hozzánk közelebbi kapuoszlopának belső érintőjéig mért értéket leolvassuk.

A másik (eddig távolabbi) kapuoszlop belső érintőjéhez illesztjük a mérőszalag „0” értékét, majd innen az alapvonalon tovább haladva az oldalon külső szélénél leolvassuk a mért értéket. A két mért érték között eltérés nem lehet. A kapu szélességének méretét (7,32 m) hozzáadjuk a két mért értékhez, ez adja meg a pálya szélességének méretét. Ezt a mérést a másik alapvonal mentén is el kell végezni.

(2) **Kapuk:**

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan).

Mérete: a kapuoszlopok belső érintője közti vízszintes távolság 7,32 m, a keresztlécek alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m;

Anyaga: I - III. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból vagy más hasonló anyagból kell készülnie.
IV - VI. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból, fémből vagy fából, vagy más hasonló anyagból kell készülnie.

Színe: fehér

Formája: kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 12 cm.

Rögzítése: a legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazva, vagy betonba ágyazott védőcsőbe (első és második osztályba sorolt pályáknál csak így lehet) kell elhelyezni, utóbbi esetben a függőleges irányú rögzítést kiékeléssel kell biztosítani;

Szélességüket a két kapuoszlop belső érintője közötti kell megmérni oly módon, hogy a mérőszalag „0” értékét az egyik kapuoszlop tövében a földre helyezve a belső érintőhöz illesztjük, majd a kapuvonalon haladva a másik kapuoszlop belső érintőjénél leolvassuk a mért értéket.

A magasság méréséhez egy 2,44 m magas rúddal kell a csapatoknak rendelkeznie. Ezzel kell a magasságot a két kapuoszlop mellett, illetve a kapu közepén megmérni.

A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálót ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

(3) **A kapuelőtér**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalon irányába mért és megjelölt 5,5 m-es távolság, az innen a játéktér irányába húzott 5,5 m-es vonalak és az ezeket összekötő, az alapvonalal párhuzamos vonal által határolt terület a kapuelőtér.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon (a kapuk közötti rész neve kapuvonal) először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalon irányába 5,5 m-es távolságot kell mérni. Ettől a ponttól az alapvonal külső szélétől a játéktér irányába 5,5 m-t

kell mérni. A másik kapuoszloptól ugyanilyen méréssel kell a kapuelőtér méretét ellenőrizni.

(4) Büntető terület, büntetőpont

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 16,5 m-es távolság, az innen a játéktér irányába húzott 16,5 m-es vonalak és az ezeket összekötő, az alapvonallal párhuzamos vonal által határolt terület a büntetőterület.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell mérni. Ettől a ponttól az alapvonal külső szélétől a játéktér irányába 16,5 m-t kell mérni. A másik kapuoszloptól ugyanilyen méréssel kell a büntetőterület méretét ellenőrizni.

Mindkét büntetőterületen belül a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesen a kapuvonal belső szélétől 11 m-re levő pont a büntetőpont.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy a kapuvonal középpontjának és a kapuvonal belső szélének találkozási pontjához illesztjük a mérőszalag „0” értékét és innen 11 m-t mérünk mindkét büntetőterületen belül a játéktér irányába és ezeknél a végpontoknál levő pontok a büntetőpontok.

Itt egy - egy 22 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet kell húzni a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.

Ezt az ívet úgy kell mérni, hogy a mérőszalag „0” értékét a büntetőpont közepére illesztjük, majd a 9,15 m jelzésnél a jel és az alapvonallal párhuzamos, onnan 16,5 m távolságra levő vonal találkozásától a vonal büntetőterületen kívül levő oldalán kell követni a felfestett körívet.

(5) Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre); A játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22 cm átmérőjű kezdőponttal; ezt 9,15 m sugarú, un. kezdőkörrel kell körül venni;

A felezővonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy mindkét oldalvonal hosszát meg kell felezni, majd ezeket a pontokat össze kell kötni. Amennyiben a felfestett felezővonal ezt a vonalat fedi, akkor megfelelő helyen van.

A kezdőpont helyének mérését és kijelölését a felezővonal oldalvonalak közötti távolságának megfelezésével ellenőrizhetjük. E szerint a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonalak külső szélénél mért távolság megfelezésével jelölhető ki. Itt egy 22 cm átmérőjű körnek kell lennie.

A kezdőkör mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kezdőkör közepére illesztjük. A 9,15 méteres jelnél ellenőrizzük, hogy a jel alatt fut - e körbe a kezdőkör vonalának külső széle. Amennyiben fedés tapasztalható, akkor a kezdőkör jól van felfestve.

- (6) **Sarokpont, saroktér(negyed körív), sarokrúd, sarokzászló**
A sarokív sugarának mérete 1 m.
A zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie.
A rúd (fa vagy műanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes.
A felezővonalaknál is helyezhetnek el zászlót tartó rudakat, de csak a játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1 m-re.
A négy sarokpont az oldal és alapvonalak találkozásánál helyezkedik el.
A sarokív mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal és az alapvonal találkozásának külső széléhez illesztjük, és innen a mérőszalag 1 m - es jelzésénél kezdünk el ívet rajzolni a játéktér belsején belül. Amennyiben a körív fedi a felfestett ívet, akkor van jó helyen a sarokív felfestése.
A sarokzászlók mérete a mérőszalaggal ellenőrizhető.
- (7) **Segédvonal (Nem kötelezően előírt jelzés)**
Szögletűgátnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől a kapuvonallal párhuzamosan, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük;
A segédvonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy a negyed körív alapvonalal való találkozásának külső széléhez illesztjük a mérőszalag „0” értékét, majd az alapvonal mentén mérünk 9,15 m-t a kapu irányába. Innen a játéktéren kívül lehet felfesteni a 0,4 m-es jelet.
- (8) **Kispadok**
Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m kell, hogy legyen;
- (9) **Technikai zóna**
□ A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására;
A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;
A technikai zóna mérését úgy kell végezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad külső oldallapjához illesztjük, onnan az 1 m jelnél kell lennie a zónát jelző vonalnak.
Az 1,4 m-es szaggatott vonalak esetében a mérőszalag „0” értékét a vonalak egyik végéhez illesztjük, majd a másik végénél leolvassuk a mutatott értéket. Ennek körülbelül kell megfelelnie az 1,4 m értéknek.

(10) **A belső kerítés és az alap, - illetve oldalvonal közötti távolság**

A belső kerítés és az alapvonal közötti távolságnak legalább 5 m-nek kell lennie.

A belső kerítés és az oldalvonal közötti távolságnak legalább 3 m-nek kell lennie.

Ott, ahol nincs belső kerítés, ott a legközelebbi építmény (lelátó) távolságának el kell érnie a 3 m távolságot.

Az ehhez szükséges mérést úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az alap, - illetve oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd 3, illetve 5 m értéknél megjelöljük. Amennyiben az így lemért terület üres, akkor a pálya ennek a követelménynek megfelel (kivétel az MLSZ marketing kézikönyvében szereplő hirdetések).

14. §

A Futsal pályák méretei, a pályák mérésének módszere

- (1) Valamennyi mért értéket a 5. számú mellékletet képező „Kisegítő Lapon” kell rögzíteni.

Az I. és II. osztályú pályák mérete:

40 m hosszú, eltérés lehet + - 2m
20 m széles, eltérés lehet + 5 m

A játéktér hosszát mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az alapvonal külső széléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét. Az oldalvonal mentén haladva a felező vonal közepéig mérünk, itt leolvassuk a mért értéket, majd a másik térfél hosszát úgy mérjük, hogy a felező vonal közepére illesztjük a mérőszalag „0” értékét és az oldalvonalon tovább haladva a másik alapvonal külső szélénél mért értéket leolvassuk. A két mért érték között eltérés nem lehet.

Az így összeadott értékek adják a pálya hosszát.

Ezt a mérést a másik oldalvonal mentén is el kell végezni.

A játéktér szélességét mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál a mérőszalag „0” értékét az oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd az alapvonal mentén haladva a túloldali oldalvonal külső szélénél a mért értéket leolvassuk.

Ezt a mérést a másik alapvonal mentén is el kell végezni.

- (2) **Futsal kapuk**

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőlegesen beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a pálya sarkaitól;

Mérete: a kapuoszlopok belső érintője közti vízszintes távolság 3 m, a keresztlécek alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2 m;

Anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső lehet

Színe: fehér, fekete-fehér lehet

Formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális;

a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 8 cm.

Rögzítése: a kapukat úgy kell rögzíteni, hogy azok biztonságosan álljanak még akkor is, ha játék közben, vagy egyéb körülmények miatt olyan erőhatás éri, amely során baleset következhetne be.

A kapuoszlopokat (kapufákat) a keresztléceket fehér, fekete-fehér színű, tartós minőségű festékekkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon;

A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálókat ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

Szélességüket a két kapuoszlop belső érintője közötti kell megmérni oly módon, hogy a mérőszalag „0” értékét az egyik kapuoszlop tövénél a földre helyezve a belső érintőhöz illesztjük, majd a kapuvonalon haladva a másik kapuoszlop belső érintőjénél leolvassuk a mért értéket.

A magasság méréséhez egy 2 m magas rúddal kell a csapatoknak rendelkeznie. Ezzel kell a magasságot a két kapuoszlop és a keresztléc (felső kapufa) találkozásánál, illetve a kapu közepén megmérni.

(3) **Büntető terület, büntetőpont**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 6 m-es távolság, a kapuoszlopok külső élétől merőlegesen a játéktér irányába mért 6 m-es távolság, ezt a két pontot összekötő az alapvonallal párhuzamosan futó egyenes vonal, és ennek a vonalnak a két végződését az alapvonalon megjelölt 6-6 m-es távolságot összekötő szabályos körívek által határolt terület a büntetőterület.

Az ellenőrzéshez a mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 6 m-es távolságot kell mérni. Ennek a kapuoszlopnak a külső élétől az alapvonalra merőlegesen ki kell mérni a 6 m-es távolságot. A két pontot szabályos körívnek kell összekötnie. Ezt úgy mérjük, hogy a kapuoszlop tövéhez illesztjük és itt rögzítjük a mérőszalag „0” értékét és a 6 m-es jelet a köríven végigvezetjük. Amennyiben a 6 m-es jel végig lefedi a körívet, akkor a körív mérete megfelelő.

A másik kapuoszloptól ugyanezzel a módszerrel kell ellenőrizni a körívet.

A köríveket összekötő, az alapvonallal párhuzamosan futó egyenest úgy mérjük, hogy az egyik kapuoszlop és az alapvonal metszéspontjától a játéktér irányába mért merőleges vonalon kimérünk 6m - t.

A pálya másik ténfelén levő büntetőterületet hasonlóan kell ellenőrizni.

A köríveket összekötő egyenes közepén kell jelölni a nagybüntető pontját.

Ezt úgy mérjük, hogy a kapuvonal kapuoszlopok által határolt távolságát megfelezzük, majd erre a pontra helyezzük a mérőszalag „0” értékét. A pálya irányába mért merőleges vonalon kijelöljük a 6 m- t, és itt kell lennie a büntető pontnak (nagybüntető).

Itt egy 10 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

A második büntető (kisbüntető) pontja a pálya hossz tengelyén helyezkedik el mindkét térfélen.

Helyük a kapuoszlopok közötti felező távolság és a kapuvonal metszéspontjától a játéktér irányába mért merőleges vonalon mért 10 m.

Itt egy 10 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

Ezt úgy mérjük, hogy a kapuvonal kapuoszlopok által határolt távolságát megfelezzük, majd erre a pontra helyezzük a mérőszalag „0” értékét.

A pályairányába mért merőleges vonalon kijelöljük a 10 m-t, és itt kell lennie a kisbüntető pontnak.

(4) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör**

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre);

A játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 10 cm átmérőjű kezdőponttal; ezt 3 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körül venni;

A felezővonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy mindkét oldalvonal hosszát meg kell felezni, majd ezeket a pontokat össze kell kötni. Amennyiben a felfestett felezővonal ezt a vonalat fedi, akkor megfelelő helyen van.

A kezdőpont helyének mérését és kijelölését a felezővonal oldalvonalak közötti távolságának megfelezésével ellenőrizhetjük. E szerint a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonalak külső szélénél mért távolság megfelezésével jelölhető ki. Itt egy 10 cm átmérőjű körnek kell lennie.

A kezdőkör mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kezdőkör középre illesztjük. A 3 méteres jelnél ellenőrizzük, hogy a jel alatt fut-e körbe a kezdőkör vonalának külső széle. Amennyiben fedés tapasztalható, akkor a kezdőkör jól van felfestve.

(5) **Sarokpont, saroktér (negyed körív),**

A sarokív sugarának mérete 0,25 m.

A négy sarokpont az oldal és alapvonalak találkozásánál helyezkedik el.

A sarokív mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal és az alapvonal találkozásának külső széléhez illesztjük, és innen a mérőszalag 25 cm - es jelzésénél kezdünk el ívet rajzolni a játéktér belsején belül. Amennyiben a körív fedi a felfestett ívet, akkor jó helyen van a sarokív felfestése.

(6) **Segédvonalak**

A szögletűgások és a büntetőűgások elvégzésekor a kisegítővonalak jelölik azt a legközelebbi pontot, ahol az ellenfél játékos elhelyezkedhet.

Segédvonalak jelzik azt a vonalszakaszt is, amelyen belül szabályos a csapatok cserejátékosainak a pályára lépése és a lecserélt játékosok pályaelhagyása.

A szögletűgásoknál használt kisegítő vonalat az alapvonal játéktéren kívüli részére kell felfesteni, illetve jelölni. Távolsága az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonal külső élétől a közelebbi kapuoszlop irányába mért 5 m-es távolság mindkét oldalon és mindkét térfélen.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az oldalvonal külső éléhez illesztjük, majd a közelebbi kapuoszlop irányába mérünk 5 m-t.

Ezt a mérést a másik oldalon és a másik térfélen is el kell végezni.

A második büntető (kisbüntető) jeltől az oldalvonalak irányába, az alapvonallal párhuzamosan 5-5 m-re kell felfesteni, illetve jelölni a kisegítő vonalakat mindkét térfélen.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét a büntető pontjának külső érintőjéhez helyezzük, majd az oldalvonal irányába mérünk 5 m-t. Ezt a mérést a másik irányba és a másik térfélen is el kell végezni.

A cserék lebonyolításának a helyét szintén kisegítő vonalak alkalmazásával szabályozzuk. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre és azon kívül is.

Ennek a szakasznak a helye a felező vonaltól a kispadokkal azonos oldalon levő szakasz, amely mindkét térfél irányába mért 5 m-től indul és 5 m a mérete.

Ennek a mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a felezővonal közepére helyezzük, az alapvonalak irányába 5-5 m-t mérünk, majd a jel külső szélétől további 5m-t mérünk ki.

(7) **Kispadok**

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, onnan legalább 6 m-re kell hogy legyen, úgy kell elhelyezni, hogy mélységben a technikai zónán belül legyen, amely az oldalvonalától legalább 0,75 m-re helyezkedhet el.

A kispad szélessége 8 m. Ezt úgy mérjük, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad széléhez illesztjük, majd innen mérünk 8 m-t.

(8) **Technikai zóna**

A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 0,75 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás és cserék lebonyolítására.

A vonalazást folyamatos vonallal kell kijelölni;

A technikai zóna mérését úgy kell végezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad külső oldallapjához illesztjük, onnan az 1 m jelnél kell lennie a zónát jelző vonalnak mindkét irányban.

Az oldalvonal és a technikai zóna közötti 0,75 m-es távolságot úgy mérjük, hogy a mérőszalag „0” értékét a technikai zóna vonalának külső széléhez illesztjük, ekkor a 0,75 m-es értéknél kell lennie az oldalvonal külső szélének.

(9) **Belső kerítés**

A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánkkal vagy kerítéssel kell ellátni, ami nehezítse meg a játéktérre való bejutást.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal, illetve az alapvonal külső széléhez illesztjük, majd az oldal, illetve alapvonal távolságnak megfelelő értéknél leolvassuk a mérőszalag által mutatott értéket. Amennyiben a megkövetelt értéket, vagy annál többet mutat, akkor megfelel a követelményeknek.

1. sz. melléklet

Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről

A mérkőzés látogatásával kapcsolatos Általános Szerződés feltételei:

1. Tilos a stadion, pálya, csarnok területére - többek között - petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárgépszalagot, követ és egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyakat bevinni!
2. Tilos a stadion, pálya, csarnok területére szeszes italt bevinni!

Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.

3. Kábítószer befolyásoltsága, illetve ittas állapotban lévő személyek még érvényes belépőjegy birtokában sem léphetnek a stadion (csarnok) területére!
4. Tilos a stadion pálya, csarnok területén mindennemű tárgy eldobása, hajigálása!

Tilos a mérkőzés előtt, alatt és utána a rasszista, valamint közérkölcstől sértő bekiabálás a pályára, illetve a játékosok, a sportszakemberek, és az ellenfél szurkolóinak durva becsmérése.

Ilyen megnyilvánulások esetén a játékvezető a mérkőzést félbeszakítja, és ha tovább folytatódik a rendzavarás akkor beszünteti a játékot.

6. A jegy és bérlet tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a stadionba, pályára, csarnokba történő bemenetelkor és a sportesemény időszaka alatt a szervezők az 1-4. pontban lévők betartását ellenőrzik.
7. A fenti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt bizonyítottsága esetén a szervező szervnek kötelessége a rendbontókat a stadion pálya, csarnok területéről eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendőri szervek segítségét kérni.
8. A fenti szabályok be nem tartása a sportlétesítmény (a labdarúgó mérkőzés) látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

A szervezőség kéri a szurkolókat, hogy lehetőségük szerint támogassák munkájukban.

Ne engedjék, hogy a felelőtlen kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömét.

Segítségüket köszönjük!

Szerződésszegést követ el az a néző:

1. Aki a belépési feltételeknek nem tesz eleget
 - a nem rendelkezik belépőjeggyel, bérlettel vagy belépésre jogosító igazolvánnyal.
 - b alkoholt, kábítószerrel vagy bódító hatású szerrel magánál tart, illetve ezek befolyása alatt áll.
 - c gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót vagy a jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet tart magánál, illetve rasszista, gyűlöletkeltő magatartást tanúsít.
 - d fegyveresen, felfegyverkezve jelenik meg vagy olyan tárgyat tart magánál, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti (figyelemmel a 175/2003. (X. 28.) Kormányrendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre, pl.: kés, boxer, csúzli, illetve továbbá pirotechnikai anyag, bot, üveg, nyeles esernyő stb.)
2. Aki a sportrendezvény rendjét megzavarja, biztonsági szabályokat megsérti, szervezők munkáját akadályozza, résztvevők testi épségét, vagyoni javait károsítja, vagy veszélyezteti (pl.: tárgyat eldob, hajigál).
3. Akit az 1-2. pontban foglaltak megsértése miatt el kellett volna távolítani, de erre azért nem kerül sor, mert a rendezvény helyszínén való szervezői beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
4. Az..... sportszervezet labdarúgó mérkőzéseinek kamerás tévifelvelelő rendszerrel üzemeltet, a közönségről filmfelvételt készít.
5. A néző tudomásul veszi, hogy a mérkőzés megtekintésére kibocsátott belépőket (jegy, bérlet, belépésre jogosító igazolvány), illetve a pályarend betartását a szervezők a sportlétesítmény egész területén, a sportrendezvény teljes időtartama alatt ellenőrizhetik.
6. A szervező – a mérkőzés biztosítását és a beléptetést végző személyek közreműködésével – fenntartja annak a jogát, hogy a rendezvényein a pályarendszabályoknak eleget tenni nem tudó személyeknek a sportlétesítménybe való belépését megtagadja.
7. A szervezőség kéri a szurkolókat, hogy lehetőségük szerint támogassák a szervezőket munkájukban. Ne engedjék, hogy egy felelőtlen kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömeit.

Segítségüket köszönjük!

2. sz. melléklet

Értesítés pályahitelesítésről

.....
sportszervezet elnökének

Tárgy: a pálya és létesítmény hitelesítésének időpontja

Tisztelt Elnök Asszony/ Úr!

Az MLSZ/20.. (.....) határozata értelmében a pályákat és a hozzá kapcsolódó létesítményeket minden évben az új bajnokság (az őszi szezon) megkezdése előtt, (vagy ha azt megelőzi főtáblára jutott csapatok Magyar Kupa mérkőzése) hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Az erre vonatkozó előírások megtalálhatók a Létesítményi előírások és mérkőzésrendezési szabályzat fejezetben.

Értesítem, hogy a hitelesítést 20..... __ . __. tartjuk.

Az I – VI. osztályú csapatoknál a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) közösen ellenőrizte és az ezt igazoló dokumentumokat a hitelesítést végző személynek átadták. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg.

Az ellenőrzés megszervezése, összehangolása a sportlétesítmény üzemeltetőjének a feladata.

A hitelesítés helyszínen történő elvégzésének feltételei:

A sportszervezet bélyegzővel és aláírási joggal ellátott képviselőjének jelenléte;

A biztonságtechnikai bejárásról felvett jegyzőkönyv(ek);

A játéktér mérkőzésre kész állapotra van előkészítve;

50 m-es mérőszalag;

2, 44 m-es mérőléc;

A létesítmény helyszínrajza vagy helyszínrajzi vázlata, melyen fel van tüntetve az öltöző épület, a játékos kijáró, a játéktér, a nézőtéri lelátó, jegyárusítás helyei: hazai és vendég és a nézőtéri WC.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a feltételek hiánya miatt a hitelesítés nem végezhető el, azt az Önök költségére kell újra elvégezni.

Akadályoztatás esetén a hitelesítést végzőt kell értesíteni a

.....telefonszámon

Kelt:, 20

Sporttársi üdvözlettel
a hitelesítést végző

3. sz. melléklet

Hitelesítési jegyzőkönyv / Stadion /

Sportszervezet neve:

Létesítmény címe:

Létesítmény tulajdonosa:

Jelen vannak:

részéről

MLSZ részéről

ALKALMAS a 201_ . – 201_ . bajnoki évre,

I. Létesítmény (nézőtér, öltözők)

Külső kerítés:

állapota:

Bejárati kapu(k) száma:

kapu

Lelátó:

Megfelel a (biztonsági) előírásoknak:

Befogadó képessége:

fő

ebből ülőhely:

fő

Vendég szurkolók sektora:

fő

ebből ülőhely:

fő

Parkoló befogadó képessége:

személyautó:

db

autóbusz:

db

Állapota:

Hangosítás:

Nézőtéri WC:

Öltöző:

Külső állapot:

Játékos öltözők száma:

db

Állapota:

Öltözőkből nyíló fürdők száma:

db

tusolócsapok száma:

db

Állapota:

Közös fürdő(k) száma:

db

tusolócsapok száma:

db

Állapota:

Játékvezető öltöző:

db

mérete: m²

Állapota:

Tisztálkodási lehetőség:

Belső kerítés:

magassága:

m

Állaga:

Az előírásoknak:

Játékos kijáró:

magassága:

m

szélessége:

m

hossza:

m

Állaga:

Világítás:


Lux:

Biztonsági szempontból megfelel az előírásoknak:

Budapest, 20 .

MLSZ
megbízottja

SPORTSZERVEZET
megbízottja

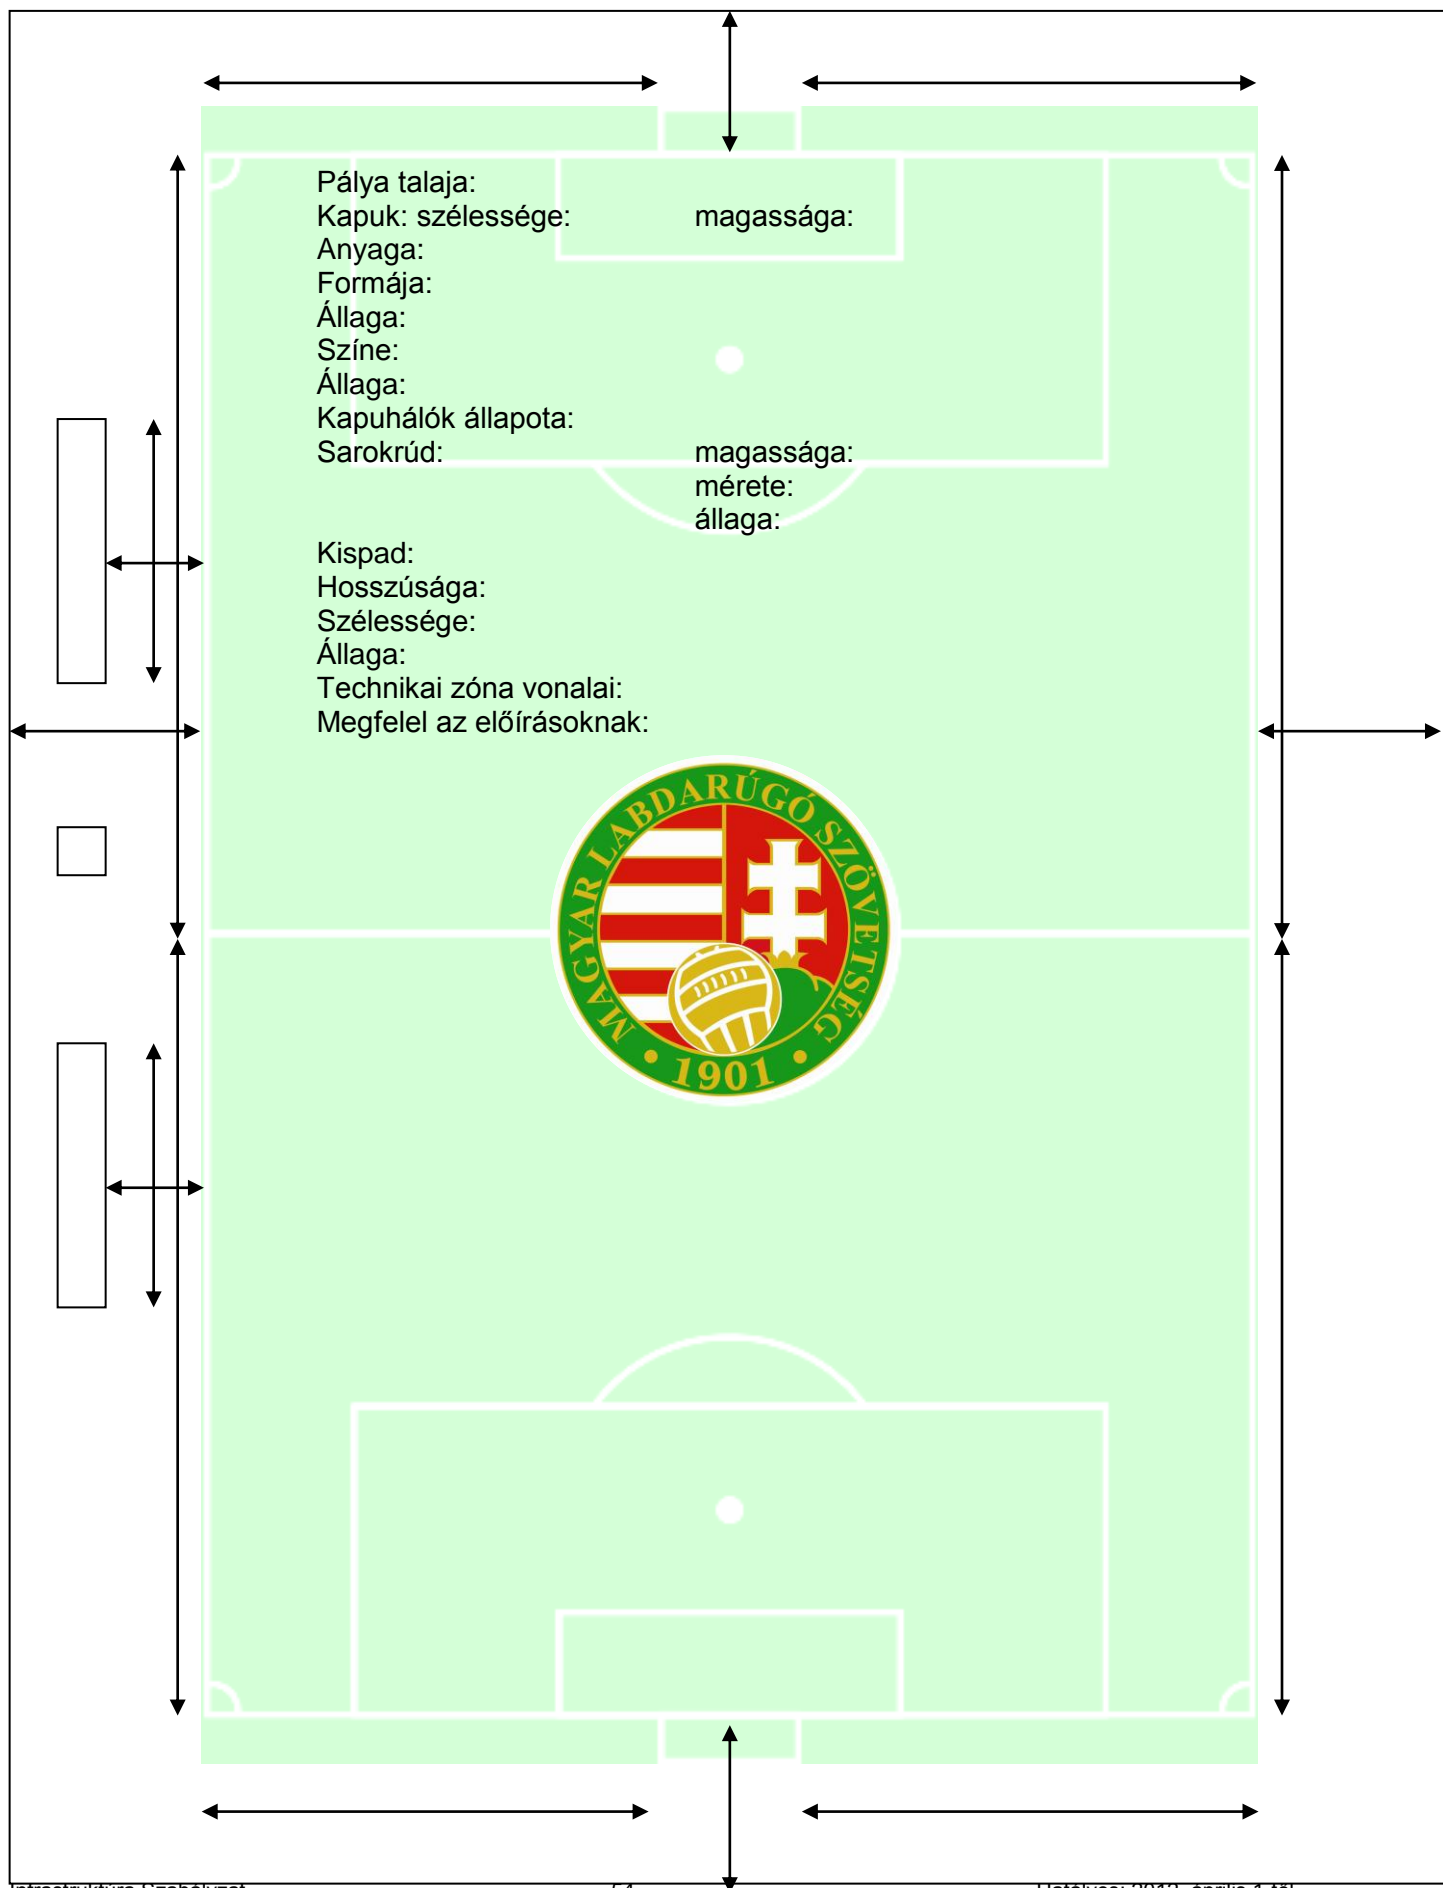

A futsal pálya talaja:
Kapuk:
Anyaga:
Formája:
Állaga:
Színe:
Állaga:
Kapuhálók állapota:
Kispad:
Hosszúsága:
Szélessége:
Állaga:
Megfelel az előírásoknak:





TANÚSÍTVÁNY

CEMENT ELEK STADION

BETONÓZÓK SE

**/ 3642 Mész, Kötés u 36. szám
alatt található /**

CENTER PÁLYÁJA

I. osztályú besorolást kapott

**/ NB I. vagy attól alacsonyabb
osztályú mérkőzés
megrendezésére ALKALMAS. /**

a 201_ - 201_ . bajnoki évre.

**XXX
MLSZ
Vezető**

**Gipsz Elek
hitelesítő**



TANÚSÍTVÁNY

CEMENT ELEK SPORTCSARNOK

BETONÓZÓK SE

(3642 Mész, Kötés u 36.)

I. osztályú besorolást kapott

Futsal NB I vagy attól alacsonyabb
osztályú mérkőzéspregrendezésére

ALKALMAS

a 201_ - 201_ bajnoki évre.

XXX
MLSZ
Vezető

Gipsz Elek
hitelesítő

